

**Relatório de Fiscalização 203/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
805.316.654.264.084.251

Arespcj

CC

10/10/2022 15:26

Município

Saecil - Leme

· 19 35736200

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LEMEPRESTADOR: **SAECIL****Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone**Americana, **Outubro** de 2022**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**Prefeitura Municipal de **Leme**

Prefeito: Claudemir Aparecido Borges

Endereço: **Av. 29 de Agosto, 668 – Centro**Telefone: **(19) 3573-4000**

E-mail: gabinete@leme.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.655, de 31/12/2017

1.2 PRESTADORNome: **Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme– SAECIL**Responsável legal: **Maurício Rodrigues Ramos**Endereço: **Rua Padre Julião, 971 – Centro**Telefone: **(19) 3573-6200****2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE**

Em **21/09/2022** foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da **Estação de Tratamento de Esgoto Anselmo Luigi Faggion do Município de Leme**.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM EMPYRIO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA MARIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM EMPYRIO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO TAQUARI BAIRRO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.228 - ETE Anselmo Luigi Faggion (Leme)

ETE Anselmo Luigi Faggion

ANSELMO LUIGI FAGGION

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ANSELMO LUIGI FAGGION](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 9290 - Jardim Santana, Leme - SP, 13616-405, Brasil. nº 9290. . **CEP:** 13616-405 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710569, long=-67.8352798, accuracy=13.037

Fiscalizado

Data de início da fiscalização21/09/2022

Data de término da fiscalização

21/09/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 2 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 3 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 4 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 5 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 6 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 7 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 8 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 9 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme


Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#57606248

Item fiscalizado 8.227 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio (Leme)

Reservatório Elevado Jardim Empyrio

RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM EMPYRIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM EMPYRIO](#)

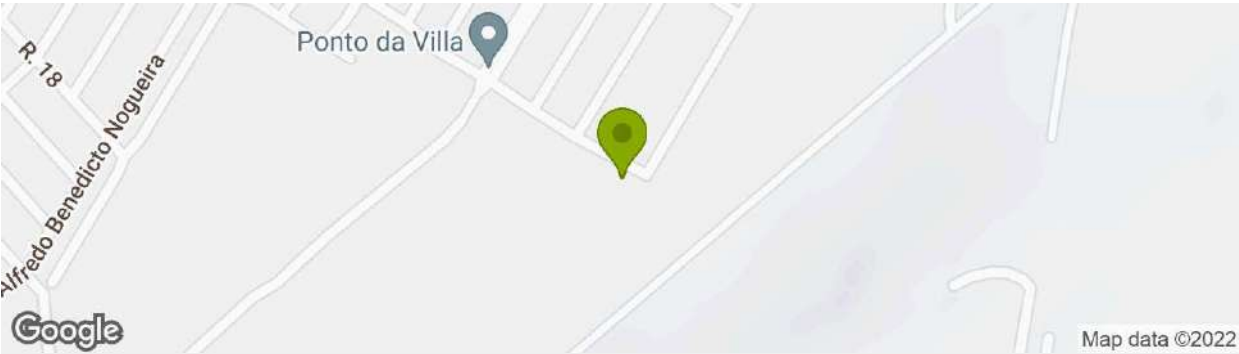

Endereço: R. Sebastião Osório Martins, 406 - Jardim Pres., Leme - SP, 13616-096, Brasil. nº 406. . **CEP:** 13616-096 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710489, long=-67.8352744, accuracy=15.699

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	21/09/2022
Data de término da fiscalização	21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - Escada do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme



Foto 2 - Guarda-corpos do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7

Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

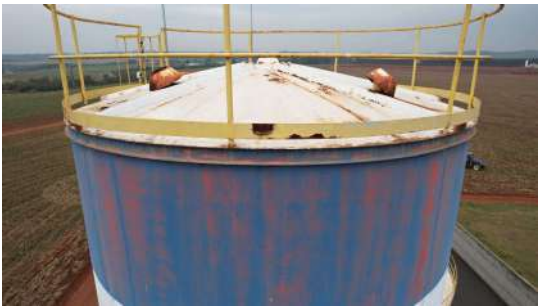


Foto 1 - Tubulações de ventilação do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Tampa da tubulação de ventilação corroída

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Empyrio em Leme

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 8.229 - Reservatório Elevado Santa Maria (Leme)

Reservatório Elevado Santa Maria

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA MARIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA MARIA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2022

Data de término da fiscalização 21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Ausência de limpeza na parte superior do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #57607408


Item fiscalizado 8.230 - Reservatório Elevado Santa Carolina (Leme)

Reservatório Elevado Santa Carolina

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA CAROLINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA CAROLINA](#)

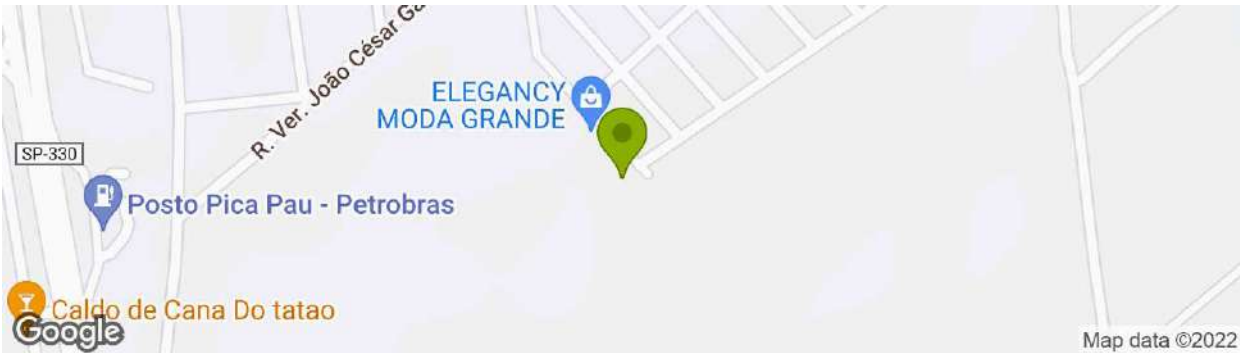

Endereço: R. Felipe Renato Neves, 240 - Serelepe, Leme - SP, 13610-855, Brasil. nº 240. .
CEP: 13610-855 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710471, long=-67.8352782, accuracy=16.126

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2022

Data de término da fiscalização 21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada do Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 2 - Guarda-corpos do Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios do Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 2 - Para-raios do Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57606997


Item fiscalizado 8.231 - Reservatório Apoiado Empyrio (Leme)

Reservatório Apoiado Empyrio

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM EMPYRIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM EMPYRIO](#)

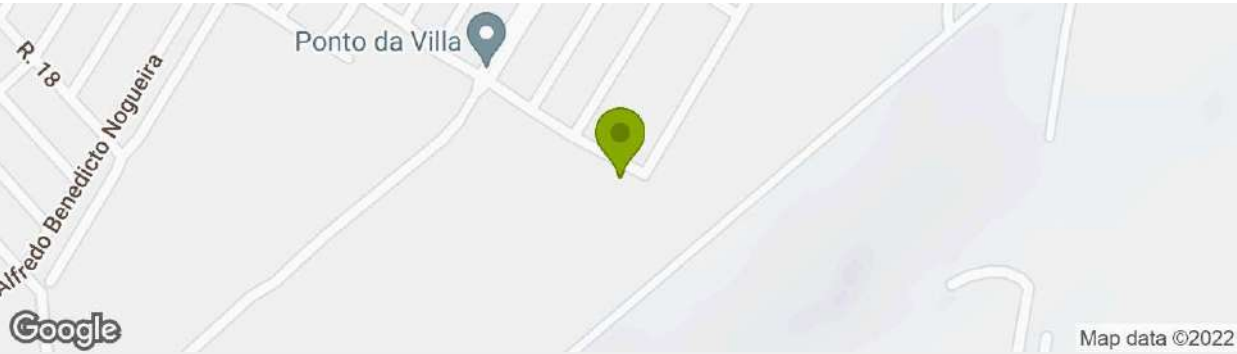

Endereço: R. Sebastião Osório Martins, 406 - Jardim Pres., Leme - SP, 13616-096, Brasil. nº 406. . CEP: 13616-096 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710563, long=-67.8352863, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2022

Data de término da fiscalização 21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado Empyrio em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**NÃO****[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM****[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14**

Uma tubulação de ventilação sem a tampa


[RES-6.14] Fotos de RES-6.14**Foto 1** - Reservatório Apoiado Empyrio em Leme**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#57606757

Item fiscalizado 8.232 - Reservatório Elevado Taquari Ponte (Leme)

Reservatório Elevado Taquari Ponte

RESERVATÓRIO ELEVADO TAQUARI PONTE

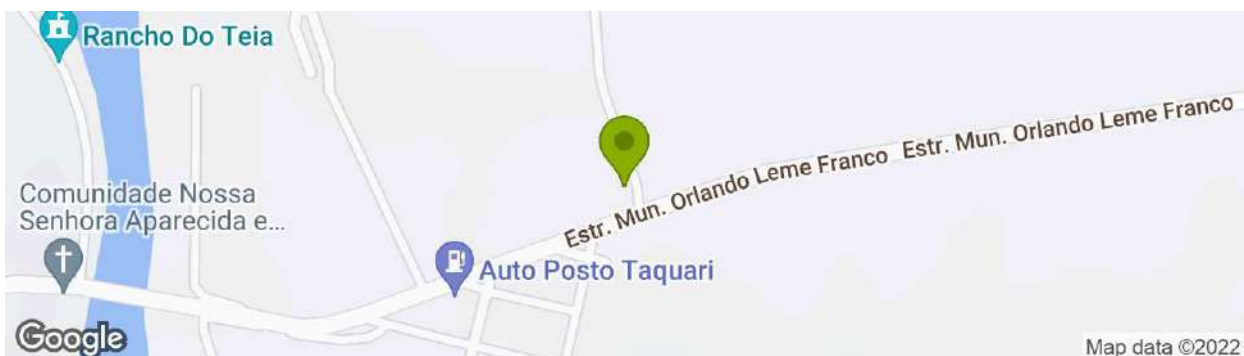Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO TAQUARI PONTE](#)Endereço: WP3X+GW Leme - SP, Brasil. . **Cidade:** Leme, São Paulo**Dados técnicos de localização:** lat=-9.9710539, long=-67.8352862, accuracy=12.297**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização

21/09/2022

Data de término da fiscalização

21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Ponte em Leme

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais#57607930


Item fiscalizado 8.233 - Reservatório Elevado Taquari Bairro (Leme)

Reservatório Elevado Taquari Bairro

RESERVATÓRIO ELEVADO TAQUARI BAIRRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO TAQUARI BAIRRO](#)

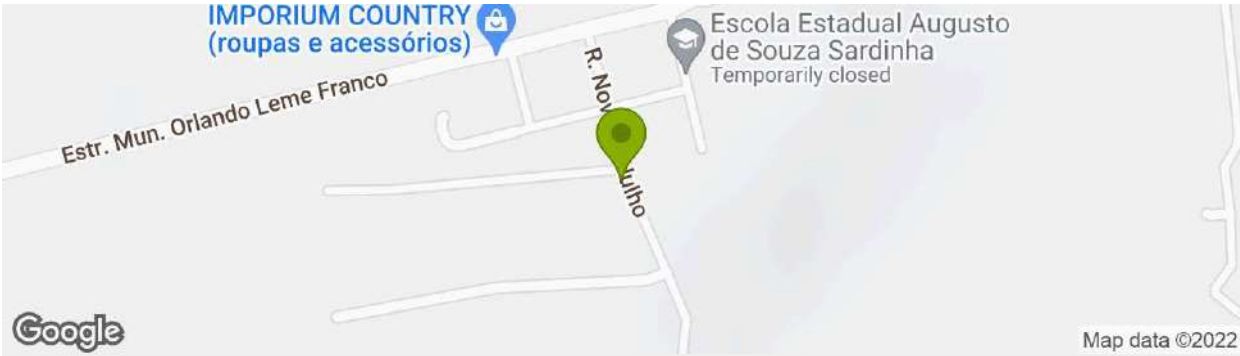

Endereço: R. Nove de Julho, 300, Leme - SP, Brasil. nº 300. . **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710572, long=-67.8352795, accuracy=13.144

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2022

Data de término da fiscalização 21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Bairro em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Taquari Bairro em Leme



Foto 3 - Reservatório Elevado Taquari Bairro em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada do Reservatório Elevado Taquari
Bairro em Leme



Foto 2 - Escada do Reservatório Elevado Taquari
Bairro em Leme

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios do Reservatório Elevado
Taquari Bairro em Leme



Foto 2 - Para-raios do Reservatório Elevado
Taquari Bairro em Leme

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Colocar tela de
proteção com tamanho
compatível para
impedir a entrada de
insetos

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Bairro em
Leme

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Reservatório Elevado Taquari Bairro em Leme


Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#57607702

Item fiscalizado 8.257 - Reservatório Apoiado Santa Carolina (Leme)

Reservatório Apoiado Santa Carolina

RESERVATÓRIO APOIADO SANTA CAROLINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO SANTA CAROLINA](#)

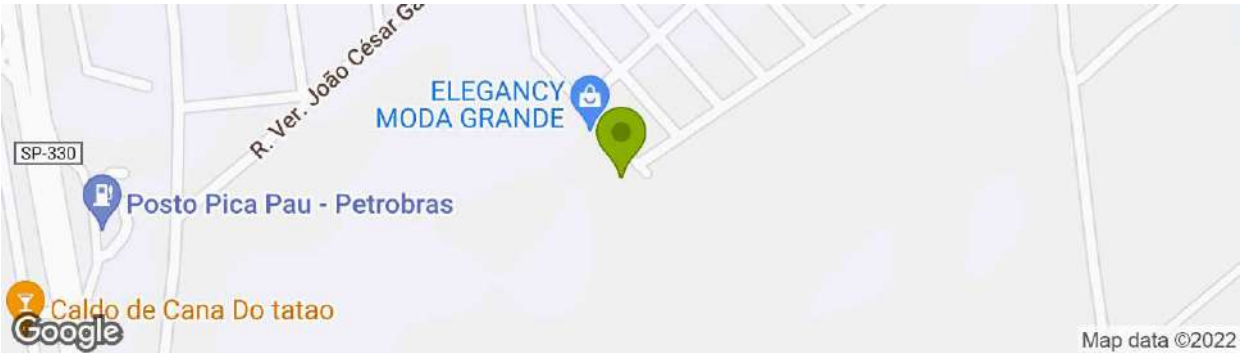

Endereço: R. Felipe Renato Neves, 240 - Serelepe, Leme - SP, 13610-855, Brasil. nº 240. .
CEP: 13610-855 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710583, long=-67.8352834, accuracy=13.06

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	21/09/2022
Data de término da fiscalização	21/09/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme**Foto 2** - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10****Foto 1** - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme**[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#57734855

Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental*

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 27/12/2022 10:24:25)

É base de:

[Auto de Notificação 214/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 275/2022 - Relatório de fiscalização com auxílio de Drone - Leme](#)

[Ofício 819/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 300/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/10/2022 14:13:18 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.229..](#)

11/10/2022 14:18:38 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.230..](#)

11/10/2022 14:20:41 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.229..](#)

11/10/2022 14:22:07 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.227..](#)

11/10/2022 14:24:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.228..](#)

11/10/2022 14:26:46 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.231..](#)

11/10/2022 14:29:34 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.232..](#)

11/10/2022 14:32:55 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.233..](#)

11/10/2022 14:35:30 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.257..](#)

24/10/2022 10:27:04 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** emitiu o [Auto de Notificação 214/2022](#) a partir deste documento.

24/10/2022 10:27:45 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 203/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-**203/2022**

24/10/2022 10:29

(Encaminhado)

Aline C. **D1****DTO - Diretoria ...**A/C Philippe A.
CC**Philippe Ibrahim Ahmed - DTO**

Para providências, por gentileza.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO—
Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental**E-mail: aline@arespcj.com.br**Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*www.arespcj.com.brQuem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

24/10/2022 10:29:31

E-mail para philippe@arespcj.com.br, fiscalizacao@arespcj.com.br**E-mail entregue (2)**