

**Relatório de Fiscalização 259/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
975.416.699.960.227.439

Arespcj

CC

02/12/2022 12:47

Município

SAERP - Ribeirão Preto

· 16999913221

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, novembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Júnior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.877/2018

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: Antônio Carlos de Oliveira Júnior

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2289

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 29/11/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições, 6.13 - Reservatório sem tubulação de ventilação e 6.14 - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas das Estações de Tratamento de Esgoto Ribeirão e Caiçara do Município de Ribeirão Preto.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas com drone foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
Res. Jardim Paulista (elevado)	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Res. Jardim Paulista (elevado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. Jardim Paulista (apoiado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. Maria Casagrande Lopes (elevado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. São José II (elevado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. Jardim Recreio (apoiado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Res. Mabel (elevado)	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato

Na parte superior dos reservatórios (City Ribeirão, São José e Santa Cecília) há marcas de oxidação. Recomenda-se avaliação e realizar as providências necessárias.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

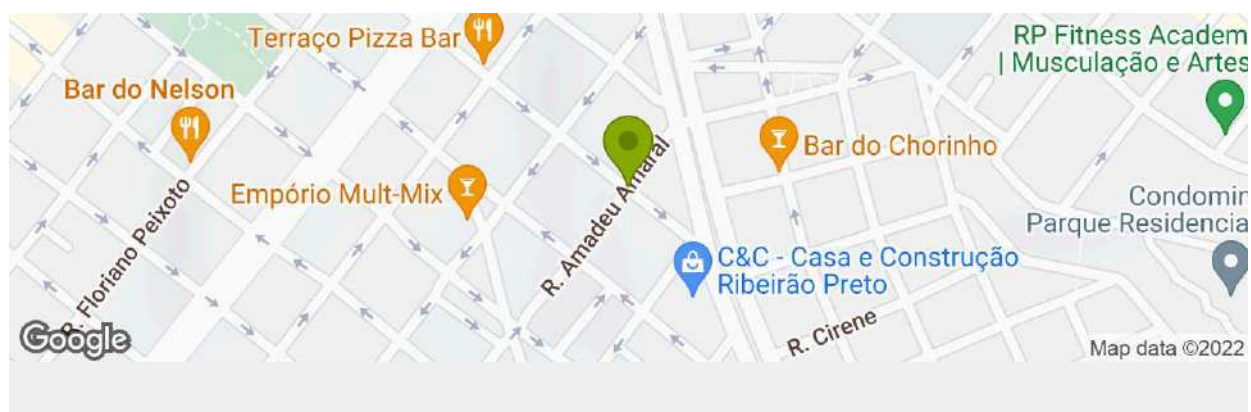
Item fiscalizado 8.692 - JARDIM PAULISTA - ELEVADO (Ribeirão Preto)

JARDIM PAULISTA - ELEVADO

JARDIM PAULISTA - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM PAULISTA - ELEVADO](#)



Endereço: R. Américo Brasiliense - Subsetor Leste - 2 (L-2), Ribeirão Preto - SP, 14010, Brasil. .
CEP: 14010 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710065, long=-67.8352846, alt=185.79998779296875, accuracy=13.754

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foram constatadas as seguintes não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Paulista (elevado)

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O item RES-6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada apontado em fiscalizações anteriores permanece vencido, sujeitos as sanções previstas na Resolução ARES PCJ nº71/2014.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Na cobertura do reservatório existem furos abertos.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Furos abertos na cobertura do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61443170

Item fiscalizado 8.709 - Jardim Paulista - Apoiado 1 (Ribeirão Preto)

Jardim Paulista - Apoiado 1

JARDIM PAULISTA - APOIADO 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM PAULISTA - APOIADO 1](#)



Endereço: R. Américo Brasiliense - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14015-050, Brasil. . **CEP:** 14015-050 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710096, long=-67.8352853, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foi constatada a seguinte não conformidade nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Paulista (apoiado)

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O item RES-6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

apontado em fiscalizações anteriores permanece vencido, sujeitos as sanções previstas na Resolução ARES PCJ nº71/2014.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61541040

Item fiscalizado 8.693 - CITY RIBEIRÃO- ELEVADO (Ribeirão Preto)

CITY RIBEIRÃO- ELEVADO

CITY RIBEIRÃO - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CITY RIBEIRÃO - ELEVADO](#)



Endereço: Av. Prof. Mario Autuori, 1037 - City Ribeirão, Ribeirão Preto - SP, 14021-597, Brasil.
nº 1037. . CEP: 14021-597 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710073, long=-67.8352891, alt=185.79998779296875, accuracy=12.688

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	29/11/2022
Data de término da fiscalização	29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório City
Ribeirão elevado

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais	#61443229
--------------------	-----------

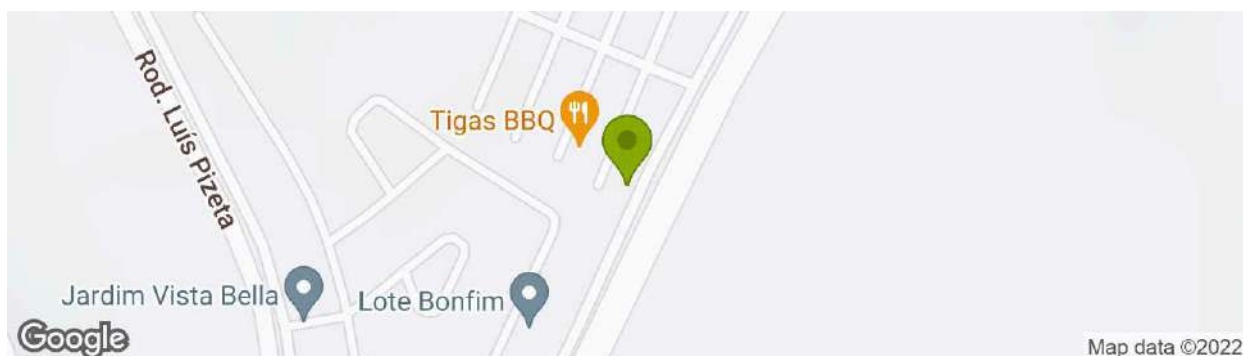
Item fiscalizado 8.702 - RES. MARIA CASAGRANDE LOPES - ELEVADO (Ribeirão Preto)

RES. MARIA CASAGRANDE LOPES - ELEVADO

RES. MARIA CASAGRANDE LOPES - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MARIA CASAGRANDE LOPES - ELEVADO](#)



Endereço: R. Aparecida de Souza Dantas Araújo, 835 - Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto - SP, 14098-505, Brasil. nº 835. . **CEP:** 14098-505 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710099, long=-67.8352874, alt=185.79998779296875, accuracy=16.575

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foi constatada a seguinte não conformidade nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Maria Casagrande

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção oxidada, com abertura

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#61442742

Item fiscalizado 8.699 - SÃO JOSÉ II - ELEVADO (Ribeirão Preto)

SÃO JOSÉ II - ELEVADO

SÃO JOSÉ II - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SÃO JOSÉ II - ELEVADO](#)



Endereço: R. Dr. José Ribeiro Ferreira, 688 - Jardim Sao Jose, Ribeirão Preto - SP, 14098-000, Brasil. nº 688. . CEP: 14098-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710105, long=-67.8352819, alt=185.79998779296875, accuracy=12.147

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	29/11/2022
Data de término da fiscalização	29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foi constatada a seguinte não conformidade nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório São Jose

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	SIM
--	-----

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#61441954

Item fiscalizado 8.700 - RES. SÃO JOSÉ II -APOIADO (Ribeirão Preto)

RES. SÃO JOSÉ II - APOIADO

RES. SÃO JOSÉ II - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. SÃO JOSÉ II - APOIADO](#)

Endereço: R. Dr. José Ribeiro Ferreira, 688 - Jardim Sao Jose, Ribeirão Preto - SP, 14098-000, Brasil. nº 688. . **CEP:** 14098-000 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710056, long=-67.8352939, alt=185.79998779296875, accuracy=14.005

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório São José

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Existem marcas de oxidação na cobertura do reservatório (foto2), recomenda-se avaliação e tomar as providências necessárias.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #61442047

Item fiscalizado 8.695 - MABEL III - ELEVADO (Ribeirão Preto)

MABEL III - ELEVADO

MABEL III - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [MABEL III - ELEVADO](#)



Endereço: R. Gildo Ignácio, 1 - Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-670, Brasil. nº 1. . CEP: 14096-670 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710136, long=-67.835287, alt=185.79998779296875, accuracy=15.542

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone foi constatada a seguinte não conformidade nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**Foto 1** - Vista superior do local**Foto 2** - Vista superior do reservatório Mabel**[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****SIM****[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10**

Aparentemente existe abertura na tampa de inspeção

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**Foto 1** - Tampa de inspeção**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#61442788

Item fiscalizado 8.696 - JARDIM RECREIO (Ribeirão Preto)

JARDIM RECREIO

JARDIM RECREIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM RECREIO](#)



Endereço: R. Guameleiro, 74 - Jardim Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14040-160, Brasil. nº 74. .
CEP: 14040-160 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971017, long=-67.8352898, alt=185.79998779296875, accuracy=14.113

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Recreio (apoiado)

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#61443021

Item fiscalizado 8.698 - JARDIM RECREIO ELEVADO (Ribeirão Preto)

JARDIM RECREIO ELEVADO

JARDIM RECREIO ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [JARDIM RECREIO ELEVADO](#)



Endereço: R. Guameleiro, 74 - Jardim Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14040-160, Brasil. nº 74. .
CEP: 14040-160 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710123, long=-67.8352878, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	29/11/2022
Data de término da fiscalização	29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Recreio



Foto 3 - Vista superior da cobertura do reservatório Jardim Recreio

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

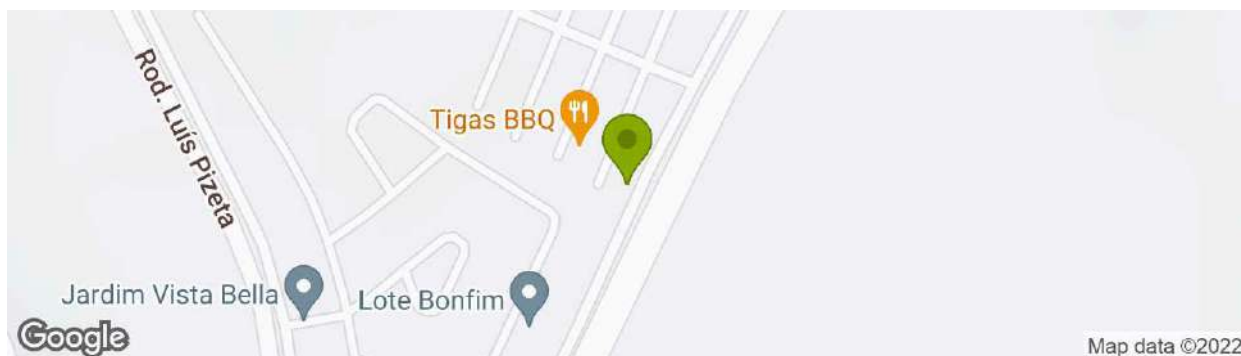
Observações Gerais

#61443059

Item fiscalizado 8.697 - RES. SANTA CECILIA - ELEVADO (Ribeirão Preto)

RES. SANTA CECILIA - ELEVADO

RES. SANTA CECILIA - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. SANTA CECILIA - ELEVADO](#)

Endereço: R. Aparecida de Souza Dantas Araújo, 835 - Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto - SP, 14098-505, Brasil. nº 835. . **CEP:** 14098-505 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710095, long=-67.8352936, alt=185.79998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do Reservatório Santa Cecília (elevado)



Foto 2 - Vista superior do reservatório Santa Cecília (apoiado)



Foto 3 - Vista superior do local

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Existem marcas de oxidação na cobertura e nas tampas do reservatório (foto2), recomenda-se avaliação e tomar as providências necessárias.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61442615

Item fiscalizado 8.694 - CITY RIBEIRÃO II - 2 APOIADOS (Ribeirão Preto)

CITY RIBEIRÃO II - 2 APOIADOS

CITY RIBEIRÃO II - 2 APOIADOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CITY RIBEIRÃO II - 2 APOIADOS](#)



Endereço: Av. Prof. Mario Autuori, 1037 - City Ribeirão, Ribeirão Preto - SP, 14021-597, Brasil.
nº 1037. . **CEP:** 14021-597 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710098, long=-67.8352878, alt=185.79998779296875, accuracy=13.403

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista superior do local



Foto 2 - Vista superior dos reservatórios apoiados

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Existem marcas de oxidação na cobertura dos reservatórios (foto2), recomenda-se avaliação e tomar as providências necessárias.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

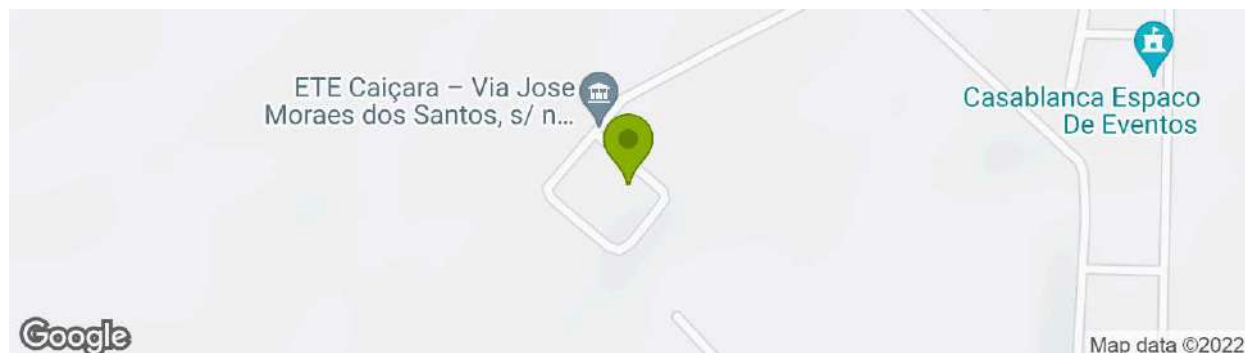
Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #61443292

Item fiscalizado 8.690 - ETE CAIÇARA (Ribeirão Preto)

ETE CAIÇARA

ETE CAIÇARA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [ETE CAIÇARA](#)Endereço: V6PR+2H Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo**Dados técnicos de localização:** lat=-9.9710125, long=-67.8352866, alt=185.79998779296875, accuracy=16.885**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 29/11/2022**Data de término da fiscalização** 29/11/2022**Constatações (Fiscalização na ETE)****[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****SIM****[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0**

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**Foto 1** - Vista superior da ETE Caiçara**Foto 2** - Vista superior do tratamento preliminar



Foto 3 - Vista superior do sistema de lodos ativados



Foto 4 - Vista superior da desinfecção

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#61443348

Item fiscalizado 8.691 - ETE RIBEIRÃO (Ribeirão Preto)

ETE RIBEIRÃO

RIBEIRÃO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [RIBEIRÃO](#)

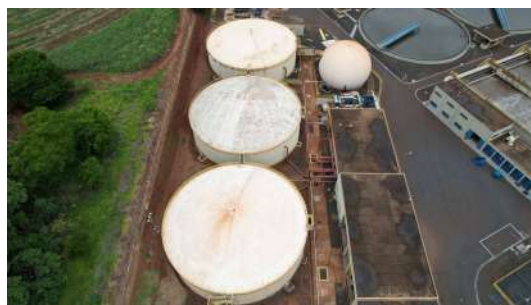
Endereço: V5WQ+F2 Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9708191, long=-67.8352514, alt=185.79998779296875, accuracy=10.2

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	29/11/2022
Data de término da fiscalização	29/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****SIM****[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0**

Considerando as imagens aéreas fornecidas pelo drone não foram constatadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**Foto 1** - Vista superior da ETE Ribeirão**Foto 2** - Vista superior do tratamento preliminar**Foto 3** - Vista superior do lodos ativados**Foto 4** - Vista superior dos digestores**Foto 5** - Vista superior da desinfecção**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#61443499

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 6 vezes - última modificação: 07/12/2022 08:56:08)

É base de:

[Auto de Notificação 249/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 339/2022 - Relatório de fiscalização - Drone - SAERP](#)[Ofício 965/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)[Proc. Administrativo 352/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)[Proc. Administrativo 363/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/12/2022 16:17:16

Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 259/2022** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
259/2022**

07/12/2022 16:18

(Encaminhado)

Ludimila T. D2DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPhilippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/12/2022 16:18:45

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

07/12/2022 16:21:03

Ludimila Turetta  emitiu o [Auto de Notificação 249/2022](#) a partir deste documento.ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 08/09/2025 16:35:51 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc