



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
752.216.721.726.511.075

Arespcj

CC

27/12/2022 17:24

Município

SAAEJ - Jaboticabal

· 16996062765

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PRESTADOR: PRESTADOR:SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL (SAAEJ)

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, dezembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Prefeito: Emerson Rodrigo Camargo

Endereço: Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160

Telefone: (16) 3209-3322

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4831, de 17/05/17

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ)

Responsável legal: Alexandre Antonio Fidelis Martins

Endereço: Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, 345, Jaboticabal/SP

Telefone: (16) 3209-9900

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 29/11/2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.4 - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada, 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 - Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas das Estações de Tratamento de Esgoto Córrego Rico do Município de Jaboticabal.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETE córrego Rico	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
5 milhões ETA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

Além das não-conformidades anotadas, ressalta-se a situação do reservatório 2,5 milhões manta pead já apontada no

Relatório de Fiscalização 253/2022 - Relatório de Fiscalização (Arespcj)

2.5 Milhões Manta Pead Bairro Alto

SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .
CEP: 14875-218 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709996, long=-67.8352858, alt=185.79998779296875, accuracy=14.841

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	29/11/2022
Data de término da fiscalização	29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral da área Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto



Foto 2 - Visão aérea com enfoque em áreas sem cobertura no Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto



Foto 3 - Enfoque de área descoberta em Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62233073

2.5 Milhões Manta Pead Bairro Alto

SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .
CEP: 14875-218 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709996, long=-67.8352858, alt=185.79998779296875, accuracy=14.841

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral da área Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto



Foto 2 - Visão aérea com enfoque em áreas sem cobertura no Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto



Foto 3 - Enfoque de área descoberta em Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #62233073

Item fiscalizado 8.763 - 2.5 Milhões Manta Pead Bairro Alto (Jaboticabal)

são apresentadas novas imagens da ausência de cobertura no referido reservatório.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.758 - Ete Corrego Rico (Jaboticabal)

Ete Corrego Rico

CÓRREGO RICO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [CÓRREGO RICO](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .

CEP: 14875-218 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710061, long=-67.8352957, alt=185.79998779296875, accuracy=13.752

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Visão geral da ETE Córrego Rico



Foto 2 - Visão aérea ampla ETE Córrego Rico

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29

Havia acúmulo de entulhos no local de lançamento do efluente tratado pela ETE Córrego Rico. A situação deve ser regularizada, bem como essa ocorrência deve ser prevenida no futuro.

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29

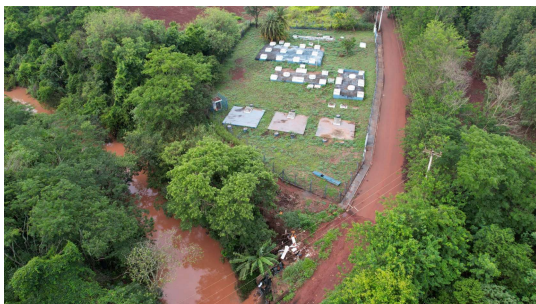


Foto 1 - Imagem com ETE Córrego Rico e ponto de lançamento

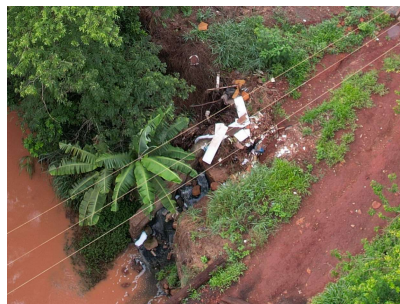


Foto 2 - Presença de entulhos no local de lançamento de efluente tratado pela ETE Córrego Rico.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62232894

Item fiscalizado 8.759 - Elevado Morada Nova (Jaboticabal)

Elevado Morada Nova

ELEVADO MORADA NOVA



Endereço: R. Hilário Morello, 21 - Jardim Universitario, Jaboticabal - SP, 14883, Brasil. nº 21. .
CEP: 14883 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710054, long=-67.8352888, alt=185.79998779296875, accuracy=12.755

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Elevado Morada Nova



Foto 2 - Vista parte de cima do Elevado Morada Nova

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62236768

2.5 Milhões Manta Pead Bairro Alto

SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .
CEP: 14875-218 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709996, long=-67.8352858, alt=185.79998779296875, accuracy=14.841

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/11/2022

Data de término da fiscalização 29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral da área Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto

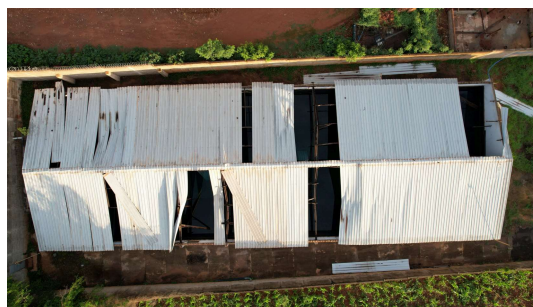


Foto 2 - Visão aérea com enfoque em áreas sem cobertura no Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto



Foto 3 - Enfoque de área descoberta em
Reservatório 2,5 milhões manta pead Bairro Alto

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62233073

Item fiscalizado 8.768 - 5 Milhões Eta (Jaboticabal)

5 Milhões Eta

5 MILHÕES ETA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [5 MILHÕES ETA](#)



Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 207 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. n° 207. . **CEP:** 14871-570 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710034, long=-67.8352933, alt=185.79998779296875, accuracy=14.193

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

29/11/2022

Data de término da fiscalização

29/11/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão Aérea Reservatório ETA 5 milhões

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Em um dos reservatórios não há laje de proteção nas tubulações de ventilação, bem como não há tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

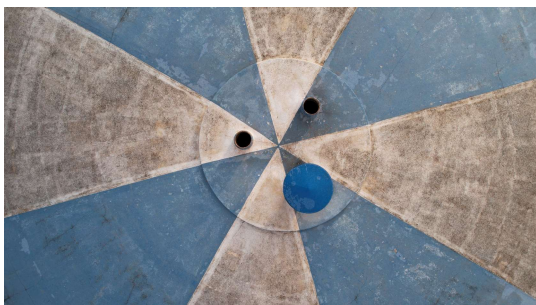


Foto 1 - Ausência de cobertura e tela nas tubulações de ventilação (1)



Foto 2 - Ausência de cobertura e tela nas tubulações de ventilação (2)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62233194

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

É base de:

[Auto de Notificação 258/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 359/2022 - Relatório de Fiscalização com auxílio de Drone - Jaboticabal](#)

[Ofício 1.013/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 362/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/12/2022 17:31:02 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** finalizou para edição.

29/12/2022 14:23:56 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 269/2022** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF **089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

29/12/2022 14:26:02 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** emitiu o [Auto de Notificação 258/2022](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
269/2022

29/12/2022 14:28
(Encaminhado)

Paulo M. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO ,

Segue, para providências, por gentileza,
Atenciosamente

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

29/12/2022 14:28:38 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

