

**Relatório de Fiscalização 003/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
919.016.728.518.027.135

Arespcj

CC

04/01/2023 14:03

Município

SAAE - SOROCABA

· 15322-2100

2 setores envolvidos

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização por Drone - Sorocaba

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

PRESTADOR: SAAE SOROCABA

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, janeiro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

- Município**

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Prefeito: Rodrigo Maganhato Manga

Endereço: Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Código ARES: 60

- Prestador**

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: THIAGO SUCKOW SGARBI

Endereço: Av. Pereira da Silva, 1285 – Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 13 de outubro de 2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram registradas imagens aéreas das Estações de Tratamento ETE S1 e ETE S2.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO IPORANGA II-ELEVADO	-	-	-
RESERVATÓRIO VILA SANTANA-ELEVADO	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO VILA HARO	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO NIKKEY -ELEVADO	-	-	-
ETE S1	-	-	-
ETE S2	-	-	-

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.724 - ETE S2 (Sorocaba)

ETE S2

ETE S2

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE S2](#)



Endereço: Rua Maylaski - Centro, Sorocaba - SP, 18010-170, Brasil. . **CEP:** 18010-170 / **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710058, long=-67.8352921, alt=185.79998779296875, accuracy=15.681

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/10/2022

Data de término da fiscalização 13/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0

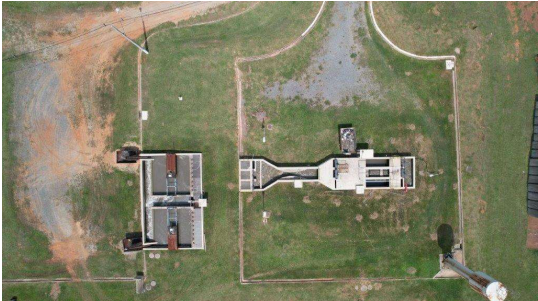


Foto 1 - Vista geral da entrada



Foto 2 - Vista geral da ETE



Foto 3 - vista geral do lançamento



Foto 4 - vista decantadores



Foto 5 - Lagoas de aeração

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #61954664

Item fiscalizado 8.725 - ETE S1 (Sorocaba)

ETE S1

ETE S1

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE S1](#)



Endereço: Vila Mineirao, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971008, long=-67.835291, alt=185.79998779296875, accuracy=17.561

Fiscalizado	SAAE Sorocaba
Data de início da fiscalização	13/10/2022
Data de término da fiscalização	13/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0

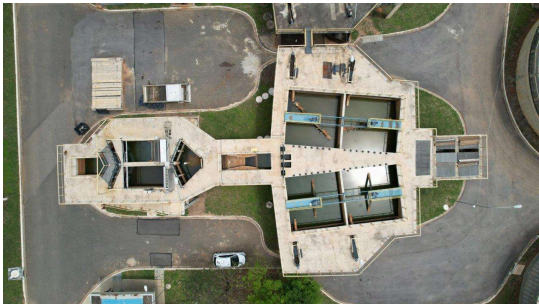


Foto 1 - Vista superior da entrada



Foto 2 - Vista do lançamento



Foto 3 - Vista dos decantadores



Foto 4 - Módulos de aeração



Foto 5 - vista geral



Foto 6 - Vista geral - ampliação

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61954443

Item fiscalizado 8.844 - Reservatório Nikkey Elevado (Sorocaba)

Reservatório Nikkey Elevado

RESERVATÓRIO NIKKEY ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO NIKKEY ELEVADO](#)



Endereço: R. Odila Proença Vieira, 8 - Aparecidinha, Sorocaba - SP, 18087-185, Brasil. nº 8. .
CEP: 18087-185 / Bairro: Aparecidinha / Cidade: Sorocaba, SP

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710238, long=-67.8352986, alt=185.29998779296875, accuracy=13.118

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	13/10/2022
Data de término da fiscalização	13/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

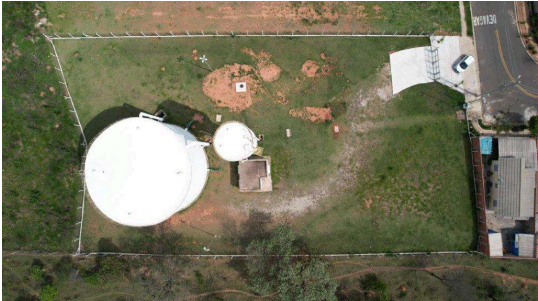


Foto 1 - Vista geral



Foto 2 - vista superior



Foto 3 - Vista geral 2



Foto 4 - Detalhe da cobertura

Assinatura Fiscal
Assinatura Fiscalizado
Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63395655

Item fiscalizado 8.845 - Reservatório Vila Santana Elevado (Sorocaba)

Reservatório Vila Santana Elevado

RESERVATÓRIO VILA SANTANA - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VILA SANTANA - ELEVADO](#)



Endereço: Vila Santana, Sorocaba - SP, Brasil. . Cidade: Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710207, long=-67.8353026, alt=185.29998779296875, accuracy=13.961

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/10/2022

Data de término da fiscalização 13/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

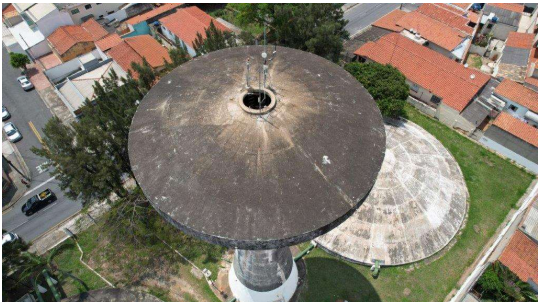


Foto 1 - Vista superior



Foto 2 - Detalhe da abertura

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63396411

Item fiscalizado 8.846 - Reservatório Iporanga II - Elevado (Sorocaba)

Reservatório Iporanga II - Elevado

RESERVATÓRIO IPORANGA II (ELEVADO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO IPORANGA II \(ELEVADO\)](#)



Endereço: R. Brasília de Almeida Michel - Jardim Prestes de Barros, Sorocaba - SP, 18021-160, Brasil. . CEP: 18021-160 / Cidade: Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710254, long=-67.8352973, alt=185.29998779296875, accuracy=14.704

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/10/2022

Data de término da fiscalização 13/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

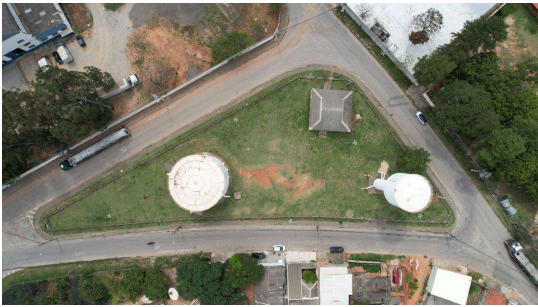


Foto 1 - Vista superior 1



Foto 2 - Vista superior 2



Foto 3 - Vista superior 3

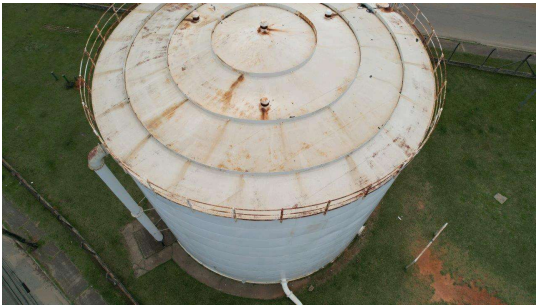


Foto 4 - Vista superior 4



Foto 5 - Vista superior 5

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#61954849

Item fiscalizado 8.853 - Reservatório Vila Haro - Elevado (Sorocaba)

Reservatório Vila Haro - Elevado

RESERVATÓRIO VILA HARO - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO VILA HARO - ELEVADO](#)



Endereço: Jardim Prestes de Barros, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710143, long=-67.8353139, alt=186.0, accuracy=13.99

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	13/10/2022
Data de término da fiscalização	13/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral 1



Foto 2 - vista geral 2



Foto 3 - Vista geral 3

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Ausência de tampa

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#63620050

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 05/01/2023 17:29:39)

É base de:

[Auto de Notificação 004/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 004/2023 - Relatório Fiscalização Sorocaba](#)
- [Ofício 013/2023 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)
- [Proc. Administrativo 005/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)
- [Ofício 183/2023 - Resposta Não-conformidade SAAE Sorocaba](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

Tramitação 1-**003/2023**

06/01/2023 15:35

(Encaminhado)

Edilincon A. D2DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Segue para providencias

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

06/01/2023 15:36:47

Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 004/2023](#) a partir deste documento.ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 10/09/2025 12:04:36 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc