



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
920.217.618.472.479.897

Arespcj

Município

Palmeiras Saneamento

CC

2 setores envolvidos

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização\*: 1

30/10/2025 15:00

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE  
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

PRESTADOR: PALMEIRAS SANEAMENTO

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2025

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

#### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Prefeito: Fernando Stocco

Endereço: Praça Condessa Monteiro de Barros, 507 - Centro - Santa Cruz das Palmeiras/SP

Telefone: (19) 3672-9292

Convênio de cooperação nº 5/2019

#### 1.2 PRESTADOR

Nome: Palmeiras Saneamento

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Santa Cruz, 411 - Centro - Santa Cruz das Palmeiras

Telefone: (16) 99729-4924

### 2. EQUIPE TÉCNICA

#### 2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

#### 2.2 PRESTADOR

Leandro Rosa Bentlin – Encarregado de Operação

Rafael Pinto de Souza Luciano – Coordenador de Operações

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 15/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

| Subsistema                      | Código NC | Não Conformidade                                               | Prazo para solução |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">RES. SCHIAVON 2</a> | RES-6.3   | Existência de vazamentos aparentes                             | Imediato           |
| <a href="#">ETE SANTA CRUZ</a>  | ETE-8.10  | Ausência de identificação da área                              | Em até 180 dias    |
| <a href="#">ETE SANTA CRUZ</a>  | ETE-8.28  | Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída                 | Em até 180 dias    |
| <a href="#">ETE SANTA CRUZ</a>  | ETE-8.3   | Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido     | Em até 180 dias    |
| <a href="#">ETA SCHIAVON</a>    | ETA-5.2   | Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo         | Em até 180 dias    |
| <a href="#">ETA SCHIAVON</a>    | ETA-5.20  | Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida | Em até 180 dias    |
| <a href="#">EEAB SCHIAVON A</a> | CSP-3.8   | Captação de água sem outorga                                   | Em até 180 dias    |
| <a href="#">EEAB SCHIAVON B</a> | CSP-3.8   | Captação de água sem outorga                                   | Em até 180 dias    |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Superficial

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Novo Item Fiscalizado 13.244 - EEAB SCHIAVON A (Santa Cruz Das Palmeiras) |
|                                                                           |

**EEAB SCHIAVON A**

EEAB SCHIAVON A - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [EEAB SCHIAVON A - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)



Endereço: R. Lucio Mauro Vidal, 101 - Jardim Santa Terezinha, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13657-514, Brasil. nº 101. . **CEP:** 13657-514 / **Cidade:** Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.840499, long=-47.2516262, accuracy=13.653

|                                        |                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | EEAB SCHIAVON A                                                              |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 15/10/2025                                                                   |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 15/10/2025                                                                   |
| <b>Observações Gerais</b>              | Há 2 captações na mesma área da ETA Schiavon que não operam simultaneamente. |

**Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)**

**Fotos de CSP3.0**



**Foto 1** - Vista externa a EEAB Schiavon - A



**Foto 2** - Tomada de água



**Foto 3** - Conjunto motobomba



**Foto 4** - Painel de comando e controle



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Validade do extintor de incendio

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP3.8] Observações

Apresentar a outorga do usuário Palmeiras Saneamento, após transferência (Requerimento nº20230028238-CU8)

Novo Item Fiscalizado 13.257 - EEAB SHIAVON B (Santa Cruz Das Palmeiras)

EEAB SHIAVON B

EEAB SCHIAVON B - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [EEAB SCHIAVON B - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)



Endereço: R. Lucio Mauro Vidal, 101 - Jardim Santa Terezinha, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13657-514, Brasil. nº 101. . CEP: 13657-514 / Cidade: Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8401642, long=-47.2516381, accuracy=13.653

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Fiscalizado                     | EEAB SCHIAVON B |
| Data de início da fiscalização  | 15/10/2025      |
| Data de término da fiscalização | 15/10/2025      |
| Observações Gerais              |                 |

## Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

### Fotos de CSP3.0



**Foto 1** - Vista da externa da EEAB Schiavon B



**Foto 2** - Represa



**Foto 3** - Conjunto motobomba



**Foto 4** - Poço de sucção



**Foto 5** - Painel de comando e controle



**Foto 6** - Placa de identificação

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

**Não Conforme**

[CSP3.8] Observações


Apresentar a outorga do usuário Palmeiras Saneamento, após transferência (Requerimento nº20230028252-ROG)

## Estação de Tratamento de Água

Novo Item Fiscalizado 13.242 - ETA SCHIAVON (Santa Cruz Das Palmeiras)

### ETA SCHIAVON

ETA SCHIAVON - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

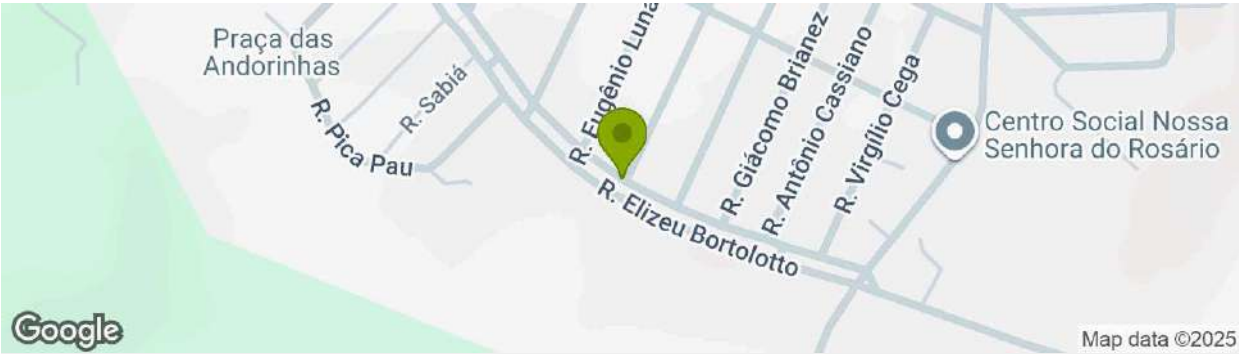

Endereço: R. Elzeu Bortolotto, 205 - Jardim das Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13650-000, Brasil. nº 205. . CEP: 13650-000 / Cidade: Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8383612, long=-47.2492275, accuracy=13.653

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Fiscalizado                     | ETA SCHIAVON |
| Data de início da fiscalização  | 15/10/2025   |
| Data de término da fiscalização | 15/10/2025   |
| Observações Gerais              |              |

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Medidor de Turbidez



Foto 2 - Chegada da água bruta e dosagem de produto químico



Foto 3 - Medidor de vazão de entrada



Foto 4 - Floculadores



**Foto 5** - Decantadores



**Foto 6** - Vista lateral dos decantadores



**Foto 7** - Filtros



**Foto 8** - Armazenamento de PAC



**Foto 9** - Armazenamento de hipoclorito de sódio



**Foto 10** - Armazenamento de ácido fluossilícico



**Foto 11** - Dosagem de produtos químicos



**Foto 12** - Chuveiro de emergência




**Foto 13** - Laboratório de análises



**Foto 14** - Resultados do controle do processo



**Foto 15** - Extintor de incêndio

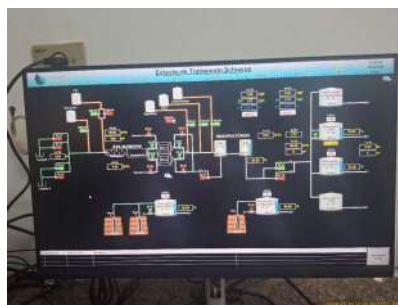

**Foto 16** - Telemetria

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

## Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 13.232 - RES. SCHIAVON 1 (Santa Cruz Das Palmeiras)

### RES. SCHIAVON 1

RES. SCHIAVON 1 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SCHIAVON 1 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)

**Fiscalizado**

RESERVATÓRIO SCHIAVON 1

**Data de início da fiscalização**

15/10/2025

**Data de término da fiscalização**

15/10/2025

**Observações Gerais**

### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Reservatório Schiavon 1



**Foto 2** - Placa de identificação



**Foto 3** - Tampa de inspeção



**Foto 4** - Tela de proteção



**Foto 5** - Vista lateral do reservatório Schiavon 1

Novo Item Fiscalizado 13.231 - RES. SCHIAVON 2 (Santa Cruz Das Palmeiras)

## RES. SCHIAVON 2

RES. SCHIAVON 2 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SCHIAVON 2 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)



Endereço: R. Lucio Mauro Vidal, 101 - Jardim Santa Terezinha, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13657-514, Brasil. nº 101. . **CEP:** 13657-514 / **Cidade:** Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.8404859, long=-47.2516432, accuracy=13.653

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | RESERVATÓRIO SCHIAVON 2 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 15/10/2025              |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 15/10/2025              |
| <b>Observações Gerais</b>              |                         |

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Placa de identificação



**Foto 2** - Reservatório Schiavon 2



**Foto 3** - Tela de proteção



**Foto 4** - Tampa de inspeção



**Foto 5** - Placa de espaço confinado

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

### Fotos de RES6.3



**Foto 1** - Marcas de infiltrações na parede do reservatório



**Foto 2** - Marcas de infiltrações na parede do reservatório

## EEAT CRAS

EEAT CRAS - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CRAS - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)



Endereço: R. Lucio Mauro Vidal, 101 - Jardim Santa Terezinha, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13657-514, Brasil. nº 101. . **CEP:** 13657-514 / **Cidade:** Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.8405509, long=-47.2515182, accuracy=13.653

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Fiscalizado</b> | EEAT CRAS |
|--------------------|-----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 15/10/2025 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 15/10/2025 |
|----------------------------------------|------------|

**Observações Gerais**

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Vista externa da EEAT CRAS



**Foto 2** - Placa de identificação



Foto 3 - Conjuntos motobombas



Foto 4 - Medidores online da água tratada



Foto 5 - Paineis de comando e controle



Foto 6 - Extintor de incêndio

## Estação Elevatória de Esgoto Bruto


Novo Item Fiscalizado 13.241 - EEEB FINAL (Santa Cruz Das Palmeiras)

### EEEB FINAL

EEEB FINAL - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB FINAL - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)

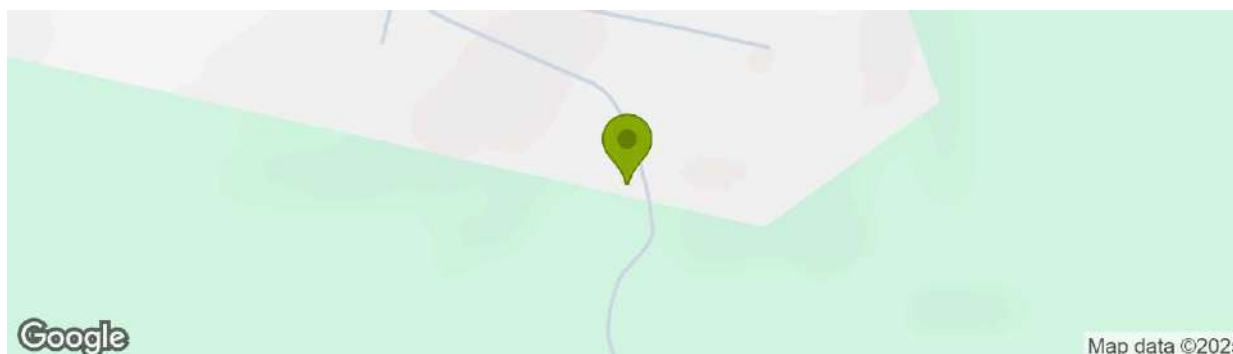

Endereço: 5Q46+MX, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13650-000, Brasil. . **CEP:** 13650-000 /  
**Cidade:** Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.8432518, long=-47.2375244, accuracy=13.653

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Fiscalizado</b> | EEEB FINAL |
|--------------------|------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 15/10/2025 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 15/10/2025 |
|----------------------------------------|------------|

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



**Foto 1** - Vista interna da EEEB Final



**Foto 2** - Gradeamento



**Foto 3** - Paineis de comando e controle



**Foto 4** - Caçamba para armazenamento de resíduos do gradeamento



**Foto 5** - Poço de sucção



**Foto 6** - Abrigo dos painéis da EEEB Final



**Foto 7** - Placa de identificação



**Foto 8** - Talha de içamento

[EEE7.4] Observações

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio instalado antes da emissão do relatório (Ofício 119/2025)


Novo Item Fiscalizado 13.243 - ETE SANTA CRUZ (Santa Cruz Das Palmeiras)

ETE SANTA CRUZ

ETE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS](#)

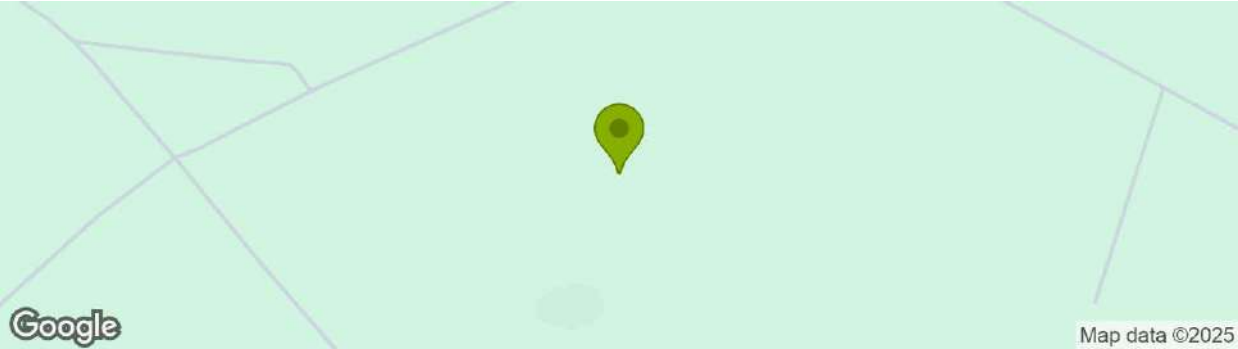

Endereço: 5Q39+3R, Santa Cruz das Palmeiras - SP, 13650-000, Brasil. . **CEP:** 13650-000 / **Cidade:** Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8520355, long=-47.2282234, accuracy=13.653

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Fiscalizado                     | ETE SANTA CRUZ |
| Data de início da fiscalização  | 15/10/2025     |
| Data de término da fiscalização | 15/10/2025     |
| Observações Gerais              |                |

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Chegada de esgoto bruto



Foto 2 - Vista do tratamento preliminar



**Foto 3** - Vista lateral da lagoa anaeróbia



**Foto 4** - Vista frontal da lagoa anaeróbia



**Foto 5** - Vista lateral da lagoa facultativa



**Foto 6** - Vista lateral da lagoa de maturação



**Foto 7** - Dissipador de energia



**Foto 8** - Lançamento do esgoto tratado



**Foto 9** - Bag

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

**Não Conforme**

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

**Não Conforme**

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

**Não Conforme**

[ETE8.3] Observações

Possui bag no local e a CETESB solicitou CADRI, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da licença de operação (30/08/2025).

Fotos de [ETE8.16]



**Foto 1** - Extravasamento na caixa de inspeção



**Foto 2** - Comprovação da vedação da caixa de inspeção

**LUDIMILA TURETTA**

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 7 vezes - última modificação: 31/10/2025 09:05:56)

É base de:

[Auto de Notificação 232/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 830/2025 - Relatório de Fiscalização Palmeiras Saneamento](#)

[Ofício 1.664/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 476/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

30/10/2025 15:16:32

Ludimila Turetta

D3

realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.244..](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/10/2025 15:17:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.257..</a>                                                                                   |
| 30/10/2025 16:32:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.231..</a>                                                                                   |
| 30/10/2025 16:52:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> emitiu o <a href="#">Auto de Notificação 232/2025</a> a partir deste documento.                                                                                         |
| 31/10/2025 08:16:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.244..</a>                                                                                   |
| 31/10/2025 08:20:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.257..</a>                                                                                   |
| 31/10/2025 08:21:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.257..</a>                                                                                   |
| 31/10/2025 08:23:36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 13.244..</a>                                                                                   |
| 31/10/2025 09:07:31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludimila Turetta <span>D3</span> assinou digitalmente <b>Relatório de Fiscalização 281/2025</b> com o certificado <b>LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a> . |
| <div> <div> <b>Tramitação 1- 281/2025</b><br/> 31/10/2025 09:08<br/> (Encaminhado) </div> <div> Ludimila T. <span>D3</span><br/> <div> <div> DTO - Diretoria ... </div> <div> A/C Vanessa P.<br/> CC </div> </div> </div> </div> <div> <div>Vanessa Naccarato Piffer - DTO</div> <p>Para providências.</p> <p>—</p> <p><b>LUDIMILA TURETTA</b></p> <p>Analista de Fiscalização e Regulação</p> <p>(19) 3471-5107</p> </div> |                                                                                                                                                                                                          |
| Quem já visualizou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <span>2 ou mais pessoas</span>                                                                                                                                                                           |
| 31/10/2025 09:08:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-mail para <a href="mailto:vanessa@arespcj.com.br">vanessa@arespcj.com.br</a> <span>E-mail entregue, lido, clicado (3)</span>                                                                           |