



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
782.817.743.812.731.303

Arespcj

Município

Águas de Mineiros Do Tietê - Uniáguas

CC

3 setores envolvidos

D3

DTO

DAF

Ciclo de Fiscalização*: 1

24/03/2026 16:41

Relatório de Visita Técnico-Operacional

Geral

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICO-OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE MINEIROS DO TIETÊ

PRESTADOR: AGUAS DE MINEIROS DO TIETE - CONCESSAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê

Prefeito: Luiz Gustavo Ferrarez

Endereço: Avenida Frederico Ozanan, nº 255, Centro, Mineiros do Tietê

Telefone: (14) 3646-9090

E-mail: prefeito@mineirosdotiete.sp.gov.br

Convênio de Cooperação com o Ente Regulador: Convênio nº 03/2025 - AE, de 30/10/2025.

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas de Mineiros do Tietê Concessão de Serviços de Saneamento LTDA

Responsável legal: Thiago Alves

Endereço: Avenida Paulista. 1499 – 11º Andar – Conjunto 1110 a 1112 - São Paulo - SP

Telefone: (55 11) 3528-1071

E-mail: thiago.alves@uniaguas.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Thiago Alves - Diretor - Uniáguas (Águas de Mineiros)

Marcos Fernandes - Gestor - Uniáguas (Águas de Mineiros)

2.3 PODER CONCEDENTE

Eduardo Mosso Moreira - Analista Jurídico da Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê

Fabricao De Paula - Diretor de Agricultura e Meio Ambiente de Mineiros do Tietê

3. DA VISITA TÉCNICO-OPERACIONAL

Em 18/03/2026 foram realizadas visitas técnicas para levantamento de informações in loco sobre a operação e configuração dos sistemas e das unidades operacionais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Mineiros do Tietê. Posteriormente, em 06/04/2026, foram realizados voos de drone para complementar as visitas anteriores.

Os formulários detalhados dos levantamentos encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários e verificar os detalhes, fotos e comentários realizados.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE AS UNIDADES OPERACIONAIS

4.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Sobre as unidades operacionais de produção, reservação e distribuição de água, destaca-se que o sistema limita-se a 6 poços (captações subterrâneas) de produção, com desinfecção e fluoretação por bombas dosadoras. Existem 11 reservatórios distribuídos em 5 áreas operacionais na área urbana e no Distrito Industrial, sendo outros 2 reservatórios desativados.

Para recalque entre reservatórios são empregadas 3 estações elevatórias de água, além de duas unidades pressurizadoras (boosters) situados em reservatórios da área operacional do Poço P5 e P4.

Foi possível constatar as diferenças entre as unidades operacionais mais antigas, situadas no centro da área urbana (áreas operacionais do P1 e P4), e mais recentes, em áreas mais periféricas, como o P6.

Destaca-se, também, que, conforme relatado pelo prestador durante a visita, não há um sinóptico do sistema de abastecimento de água e não há cadastro digitalizado da rede.

4.2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sobre as unidades operacionais de afastamento e tratamento de esgoto sanitário, existem apenas duas estações elevatórias de esgoto no município, sendo a EEE Final responsável, também, pelo gradeamento prévio à chegada do esgoto na ETE.

A ETE, por sua vez, é composta por sequência de lagoas anaeróbias, facultativa e de maturação, seguida por desinfecção. Não há medição de vazão na entrada da ETE e a medição na saída é por leitura direta na Calha Parshall (média de 18,8 l/s). Segundo informado pelo prestador, a eficiência média de remoção de carga orgânica é de 71%.

ANEXOS

FORMULÁRIOS

Captações subterrâneas (poços)

POÇO P1 - MINEIROS DO TIETÊ

POÇO P1 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P1 - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: R. Cel. Odorico, 1135, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1135. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4188624, long=-48.4548728, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190565836
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O P1 está situado na mesma área operacional que o reservatório enterrado globo do P1 e da EEAT P1, que recalca para o reservatório do Asilo. Nesta área também há um reservatório retangular semienterrado desativado. Não há bomba reserva para este poço. O prestador apresentou a Portaria DAEE 3399/2018, referente à outorga dos Poços P1 a P4 (sendo o Poço P1 a referência 20180003427-75Q),

com prazo de validade
de 10 anos, estando,
portanto, vigente.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral externa da área.



Foto 2 - Vista geral externa da área.



Foto 3 - Vista da entrada da área.



Foto 4 - Adutora que vem dos poços P2, P3 e continua até o P4.



Foto 5 - Adutora do P1.



Foto 6 - Poço P1.



Foto 7 - Poço P1.



Foto 8 - Macromedidor do Poço P1.



Foto 9 - Poço P1.



Foto 10 - Adutora do P1 que abastece o reservatório globo na mesma área.



Foto 12 - Tanques de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 14 - Bombas dosadoras de produtos químicos.



Foto 16 - Ponto de dosagem de produtos químicos.

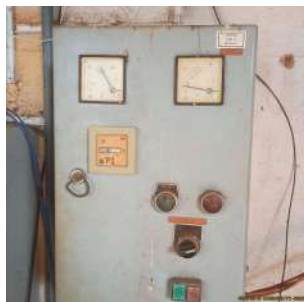


Foto 18 - Quadro elétrico e de acionamento do Poço.



Foto 11 - Adutora do P1 que abastece o reservatório globo na mesma área.



Foto 13 - Tanques de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 15 - Bombas dosadoras de produtos químicos.



Foto 17 - Quadro elétrico e de acionamento do Poço.

[illegible]

Foto 19 - Portaria DAEE nº 399, de 28/06/2018.
Poço P1 referência 20180003427-75Q

POÇO P2 - MINEIROS DO TIETÊ

POÇO P2 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P2 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

Fiscalizado #190562943

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Poço possui bomba reserva. O prestador apresentou a Portaria DAEE 3399/2018, referente à outorga dos Poços P1 a P4 (sendo o Poço P2 a referência 20180003434-W7Z), com prazo de validade de 10 anos, estando, portanto, vigente.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa da área do poço.



Foto 3 - Vista interna da área.



Foto 2 - Cavalete do poço.



Foto 4 - Tubulação de recalque.



Foto 5 - Vista geral do cavalete do poço.



Foto 6 - Detalhe do macromedidor do poço.



Foto 7 - Detalhe do macromedidor do poço.



Foto 8 - Macromedidor do poço.



Foto 9 - Painél elétrico e de acionamento do poço.



Foto 10 - Painél elétrico e de acionamento do poço.



Foto 11 - Soft starter do poço.



Foto 12 - Rack de internet.



Foto 13 - Torneira para tomada de água bruta.




Foto 14 - Portaria DAEE nº 399, de 28/06/2018.
Poço P2 referência 20180003434-W7Z

POÇO P3 - MINEIROS DO TIETÊ

POÇO P3 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P3 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

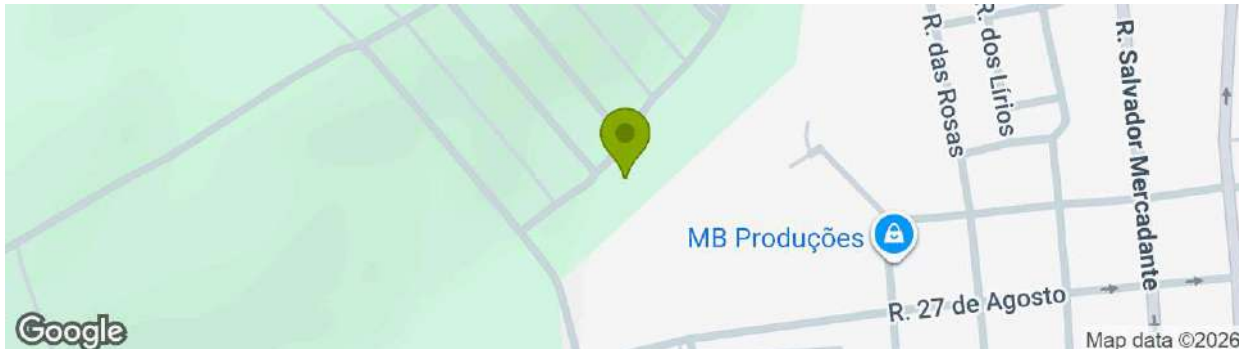

Endereço: HGVR+2M, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado #190560788

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Poço sem bomba reserva. Possui interligação com outros poços para manobras e abastecimento complementar, se necessário. O prestador apresentou a Portaria DAEE 3399/2018, referente à outorga dos Poços P1 a P4 (sendo o Poço P3 a referência 20180003441-K9L), com prazo de validade de 10 anos, estando, portanto, vigente.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da área do Poço.



Foto 2 - Cavalete do poço.



Foto 3 - Cavalete do poço.



Foto 4 - Tubulação à direita vai pro reservatório do distrito industrial; tubulação da esquerda vai e vem do poço P2, além de, posteriormente, conectar com os poços P1 e P4 também.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Painel elétrico e de comando do poço.



Foto 8 - Extintor de incêndio da área.



Foto 9 - Painel elétrico e de comando do poço.



Foto 10 - Rack da internet



Foto 11 - Vista geral da área do Poço.



Foto 12 - Tubulação à direita vai pro reservatório do distrito industrial; tubulação da esquerda vai e vem do poço P2, além de, posteriormente, conectar com os poços P1 e P4 também.



Foto 13 - Portaria DAEE nº 399, de 28/06/2018.
Poço P2 referência 20180003441-K9L.

Novo Item Fiscalizado 14.284 - POÇO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

POÇO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

POÇO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO P4 - MINEIROS DO TIETÊ



Endereço: R. Sub Delegado Ferrinho, 1085, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1085. .
CEP: 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4170972, long=-48.4478885, accuracy=13.653

Fiscalizado

#190571500

Data de início da fiscalização

18/03/2026

Data de término da fiscalização

18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Poço P4 situado em área operacional com 2 reservatórios e duas EEATs, sendo que há execução de obras de para novos abrigos de produtos químicos e para a casa de bombas. O prestador apresentou a Portaria DAEE 3399/2018, referente à outorga dos Poços P1 a P4 (sendo o Poço P4 a referência 20180003445-9J0), com prazo de validade de 10 anos, estando, portanto, vigente.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral externa da área.



Foto 2 - Vista geral externa da área.



Foto 3 - Poço P4.



Foto 4 - Poço P4.



Foto 5 - Poço P4.



Foto 6 - Macromedidor do Poço P4.



Foto 7 - Macromedidor do Poço P4.



Foto 8 - Poço P4.



Foto 9 - Poço P4.



Foto 10 - Bombas reservas do P4 (maior) e do P2 (menor).



Foto 11 - Dosagem de produtos químicos no recalque para o reservatório metálico.



Foto 12 - Bombas dosadoras de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 13 - Tanques de armazenamento de produtos químicos para as duas EEATs.

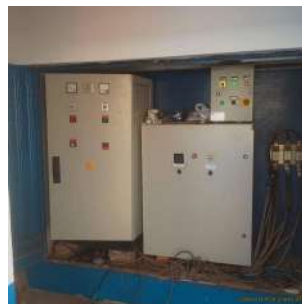


Foto 14 - Painéis elétricos e de comando dos equipamentos e do poço.



Foto 15 - Painéis elétricos e de comando do poço.



Foto 16 - Painéis elétricos e de comando dos equipamentos.



Foto 17 - Painéis elétricos e de comando dos equipamentos.



Foto 18 - Rack da internet.



Foto 19 - Dosagem de produtos químicos em recalque para o reservatório elevado em concreto.




Foto 20 - Segundo conjunto de bombas dosadoras (recalque para reservatório elevado em concreto).



Foto 21 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Foto 22 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Poço abastece diretamente o reservatório elevado e, desse, para os 2 menores de fibra, além de abastecer diretamente a rede via

booster. O prestador apresentou a Portaria DAEE 2887/2014 referente à outorga do Poço, emitida no nome de Águas de Mineiros do Tietê Concessão de Serviço de Saneamento LTDA, porém com prazo de 10 anos, estando, portanto, vencida.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do Poço P5.



Foto 2 - Vista geral do Poço P5.



Foto 3 - Poço P5.



Foto 4 - Poço P5.



Foto 5 - Poço P5.



Foto 6 - Macromedidor do Poço P5.



Foto 7 - Macromedidor do Poço P5.



Foto 8 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 9 - Chuveiro de emergência e lavador de olhos.



Foto 10 - Tanques de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 11 - Tanque de flúor.



Foto 12 - Tanque de hipoclorito.



Foto 13 - Tanque de flúor.



Foto 14 - Bombas dosadoras de produtos químicos.



Foto 15 - Rack de internet.



Foto 16 - Abrigo dos painéis elétricos.



Foto 17 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 18 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 19 - Bomba reserva do poço, ao lado do abrigo dos produtos químicos.



Foto 20 - Abrigo do painel elétrico e extintor de incêndio do local.



Foto 21 - Painel elétrico e de comando (com soft starter).



Foto 22 - Painel elétrico e de comando (com soft starter).



Foto 23 - Painel do booster.

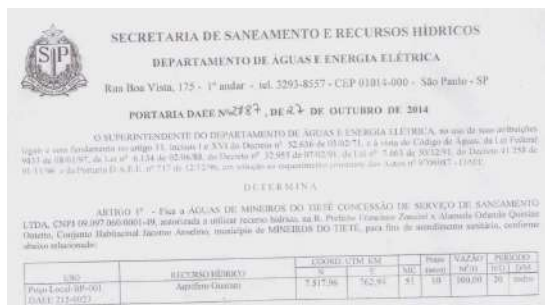


Foto 24 - Portaria DAEE nº 2887, de 27/10/2014.


Novo Item Fiscalizado 14.301 - POÇO P6 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

POÇO P6 - MINEIROS DO TIETÊ

POÇO P6 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P6 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

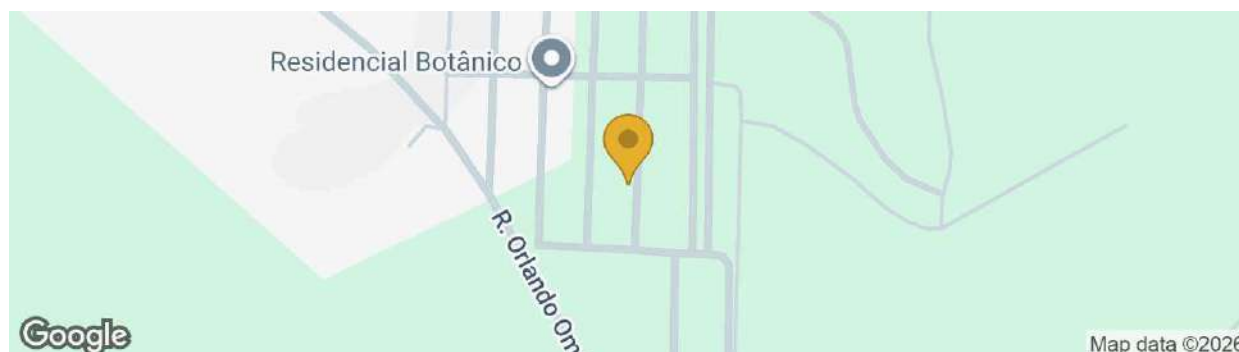

Endereço: R. Antonio Felix Neto, 2346, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 2346. .
CEP: 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.427213, long=-48.4423845, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190581495
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Poço situado ao lado do reservatório elevado metálico. Segundo informação do operador, esta área operacional foi construída pelo loteador do entorno, bem como a EEE Botânico. Em relação à Outorga de captação do Poço, o prestador apresentou a Portaria DAEE 935, de 23/02/2018, em nome da TIETÊ URBANIZADORA SPE LTDA, sendo que as coordenadas da captação subterrânea em si indicada na portaria referem-se à outra localidade, distante cerca de 3km (em linha reta) do local exato do Poço P6. Complementarmente, foi enviado o Requerimento de Transferência de Outorga para Captação de Água Subterrânea para o nome da Águas de Mineiros do Tietê Concessão de Serviço de Saneamento LTDA, documento de

30/01/2020, sendo que neste documento as coordenadas estão corretas.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do Poço P6.



Foto 2 - Vista geral do Poço P6.



Foto 3 - Poço P6 e, ao fundo, abrigo de produtos químicos e bombas dosadoras.



Foto 4 - Cavalete do poço.



Foto 5 - Macromedidor do Poço.



Foto 6 - Macromedidor do Poço.



Foto 7 - Ponto de dosagem de produtos químicos.



Foto 8 - Painel elétrico e de comando.



Foto 9 - Painel elétrico e de comando (com soft starter).



Foto 10 - Painel elétrico e de comando (com soft starter).



Foto 11 - Rack de internet.

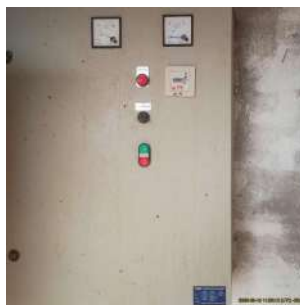


Foto 12 - Painel elétrico e de comando (com soft starter).



Foto 13 - Tanque de produto químico e bombas dosadoras.



Foto 14 - Tanque de produto químico e bombas dosadoras.



Foto 15 - Tanque de produto químico dentro de bacia de contenção.



Foto 16 - Bombas dosadoras.



Foto 17 - Poço P6.



Foto 18 - Vista aérea da área operacional do Poço P6.



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista 175 - 1º andar - Tel. 3293-4557 - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

PORTARIA DAEE Nº 935, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto nº 52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei nº 6.134 de 02/06/68, do Decreto nº 32.955 de 07/02/91, da Lei nº 7.663 de 30/12/91, do Decreto nº 43.258 de 31/10/96 e da Portaria DAEE nº 1.620 de 30/05/17 e, tendo em vista as declarações e informações constantes do(s) requerimento(s), registrado(s) sob o(s) Protocolo(s) DAEE nº(s) 34.483 de 18/10/2017, emitido(s) no Processo DAEE nº 9707656.

DETERMINA

ARTIGO 1º - Fica outorgada, em nome da TIETÊ URBANIZADORA S/A LTDA, CNPJ nº 19.914.052/0001-00, a autorização administrativa para uso(s) em recursos hídricos subterrâneos, para fins de abastecimento urbano, no município de MINEIROS DO TIETÊ, conforme abaixo identificado:

Uso	Recursos Hídricos	Coordenadas Geográficas		Vazão (m³/s)	Usos (Módulo)		Ponto (km²)
		Latitude Sul	Longitude Oeste		Vazão (m³/s)	Ponto (km²)	
Poço Local 001 DAEE 217-8020	Aguaçu Formosa Serra Geral	22° 24' 20,34"	48° 27' 22,58"	20,40	22,80	10	00

Foto 19 - PORTARIA DAEE Nº 935, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

INTERVENÇÃO TÉCNICA Nº 10
ANEXO 00-B

Requerimento de Transferência de Outorga para
Captação de Água Subterrânea

Assinatura Superintendente do DAEE:

Ass. Agente de Mineração da Tietê Consultoria de Serviços de Saneamento LTDA, representante legal do requerente (depois de devidamente qualificado, segundo a documentação da outorga concedida a Tietê Urbanizadora S/A LTDA, pela Portaria DAEE nº 935 de 23/02/2018, em nome das empresas requerentes, conforme o(s) processo(s) de outorga concedido(s)).

DADOS DO REQUERENTE:

1. Nome/Razão Social: Agente de Mineração da Tietê Consultoria de Serviços de Saneamento LTDA
2. C.P.F./CNPJ (atividade local): 06.007.000/000-20
3. Endereço de correspondência: Rua Dr. Salvador Oliveira, nº 400, Centro, Mineiros do Tietê - SP CEP 17320-000
4. Telefone de contato: (011) 3446-1381
5. E-mail de contato: contato@tietekonsultoria.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS USOS A SEREM TRANSFERIDOS:

USO	Coordenadas Geográficas - Tietê	USO (Módulo)	Ponto (km²)
Latitude	Longitude		
22° 24' 20,34"	48° 27' 22,58"	20,40	10

Obs.: Este documento é propriedade da Tietê Consultoria de Serviços de Saneamento LTDA e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da Tietê Consultoria de Serviços de Saneamento LTDA.

Foto 20 - Requerimento de Transferência de Outorga para Captação de Água Subterrânea.

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 14.283 - RES. ENTERRADO GLOBO P1 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. ENTERRADO GLOBO P1 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO ENTERRADO GLOBO DO P1 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ENTERRADO GLOBO DO P1 - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: R. Cel. Odorico, 1135, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1135. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.41884, long=-48.4548673, accuracy=13.653

Fiscalizado

#190566850

Data de início da fiscalização

18/03/2026

Data de término da fiscalização

18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Trata-se de reservatório enterrado, circular, em concreto, abastecido prioritariamente pelo P1. Por sua vez, a partir da EEAT 01 abastece o reservatório do Asilo. Volume de reservação de 15 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Adutora do Poço P1 que abastece o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório e entorno.



Foto 3 - Vista geral do reservatório e adutoras dos Poços P2 e P3.



Foto 4 - Tubulações de interligação de outros poços com o reservatório, caso sejam necessárias manobras para complementar atendimento à demanda de abastecimento.



Foto 5 - Parte superior da cobertura do reservatório.



Foto 6 - Ao fundo a tubulação de sucção da EEAT.



Foto 7 - Lateral da EEAT, com tubulação de recalque para o reservatório do Asilo.



Foto 8 - Reservatório semienterrado retangular desativado.



Foto 9 - Vista aérea da área operacional.



Foto 10 - Reservatório retangular desativado.



Foto 11 - Vista aérea do reservatório enterrado Globo P1.



Foto 12 - Vista aérea do reservatório enterrado Globo P1.


Novo Item Fiscalizado 14.285 - RES. SEMIENTERRADO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. SEMIENTERRADO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO RETANGULAR DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO RETANGULAR DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

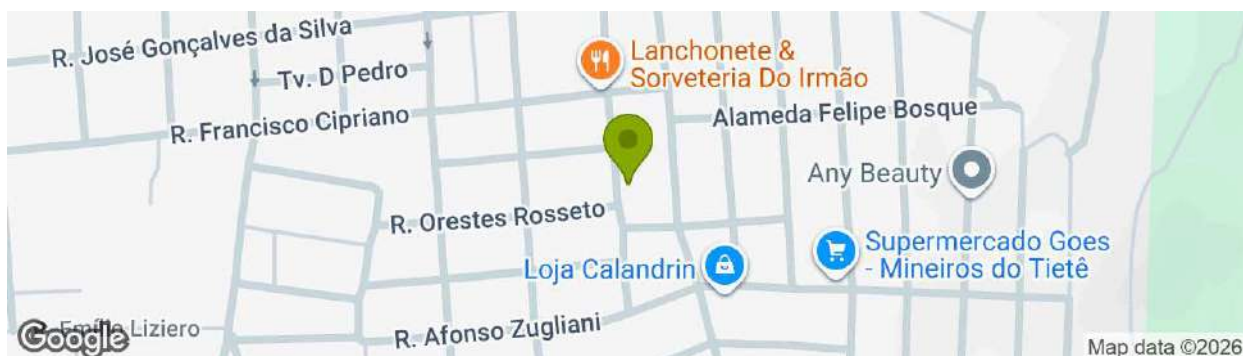

Endereço: R. Sub Delegado Ferrinho, 1080, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1080. .
CEP: 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.417305, long=-48.4480907, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190573536
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório retangular, semienterrado, em concreto, situado na área operacional do P4. É vaso comunicante com o reservatório enterrado Globo do P4. Volume de reservação de 400 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 2 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 3 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 4 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 5 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 6 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 7 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.

Novo Item Fiscalizado 14.286 - RES. SEMIENTERRADO GLOBO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. SEMIENTERRADO GLOBO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO GLOBO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO GLOBO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: R. Sub Delegado Ferrinho, 1080, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1080. .
CEP: 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.417312, long=-48.4481027, accuracy=13.653

Fiscalizado #190572271

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório circular, em concreto, semienterrado, situado na área operacional do Poço do P4. Abastece as EEATs do local, sendo uma que recalca o reservatório metálico e outra o elevado de concreto. Volume de reservação de 60 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório Globo.



Foto 2 - Vista geral do reservatório Globo.



Foto 3 - Vista geral do reservatório Globo.



Foto 4 - Tampas de acesso e tubulações de sucção.



Foto 5 - Adutora de abastecimento do reservatório (vinda do Poço P4).



Foto 6 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Foto 7 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Foto 8 - Vista aérea do reservatório Globo do P4.


Novo Item Fiscalizado 14.287 - RES. METÁLICO APOIADO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. METÁLICO APOIADO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

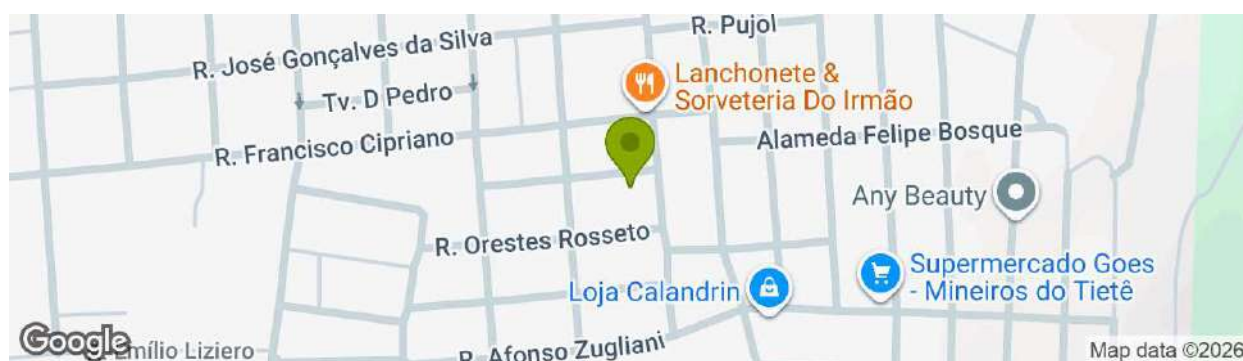

Endereço: R. João Pedro Felipe, 164, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 164. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.417197, long=-48.4481586, accuracy=13.653

Fiscalizado #190573875

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório metálico, apoiado, situado na área operacional do P4. É abastecido por EEAT específica do local, com distribuição feita por booster, instalado na tubulação de saída do reservatório. Volume de reservação de 500 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 2 - Vista geral do reservatório metálico. Vista geral do reservatório metálico. Bombas reservas do P4 (maior) e do P2 (menor).



Foto 3 - Vista geral do reservatório metálico. Vista geral do reservatório metálico e, à frente, Poço P4.



Foto 4 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 5 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 6 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 7 - Tubulação de saída do reservatório e Bosster instalado em linha.



Foto 8 - Booster em linha, de 3cv. Segundo o prestador há apenas um equipamento reserva que também pode ser utilizado no Booster do reservatório do Poço P5.



Foto 9 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 10 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 11 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Foto 12 - Vista aérea do reservatório metálico.



Foto 13 - Vista aérea do reservatório metálico.



Foto 14 - Vista aérea do reservatório metálico.



Foto 15 - Vista aérea do reservatório metálico.



Foto 16 - Chaminé de respiro (ventilação) do reservatório metálico.

Novo Item Fiscalizado 14.290 - RES. ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: R. Sub Delegado Ferrinho, 1080, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1080. .
CEP: 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado

res elevado concreto p4 mineiros do Tietê
#190576037

Data de início da fiscalização

18/03/2026

Data de término da fiscalização

18/03/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório elevado, em concreto, situado no quarteirão em frente à área operacional do Poço P4. Volume de reservação de 200 m³. Destacam-se vazamentos visíveis nas laterais dos reservatório.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 2 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 3 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 4 - Vista da base do reservatório.



Foto 5 - Vista da base do reservatório.



Foto 6 - Vista da base do reservatório.

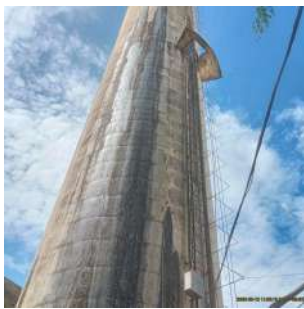


Foto 7 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 8 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 9 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 10 - Ligação direta do reservatório com unidade usuária vizinha (escola).



Foto 11 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 12 - Vista da base do reservatório.



Foto 13 - Vista aérea da área operacional do Poço P4 (direita) e do reservatório elevado (esquerda).



Foto 14 - Vista aérea do reservatório elevado.

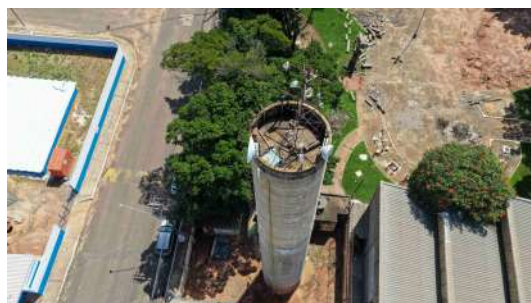


Foto 15 - Vista aérea do reservatório elevado.



Foto 16 - Vista da cobertura e haste de captação do SPDA do reservatório elevado.


Novo Item Fiscalizado 14.294 - RES. APOIADO METÁLICO DO P5 (DESATIVADO) - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. APOIADO METÁLICO DO P5 (DESATIVADO) - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

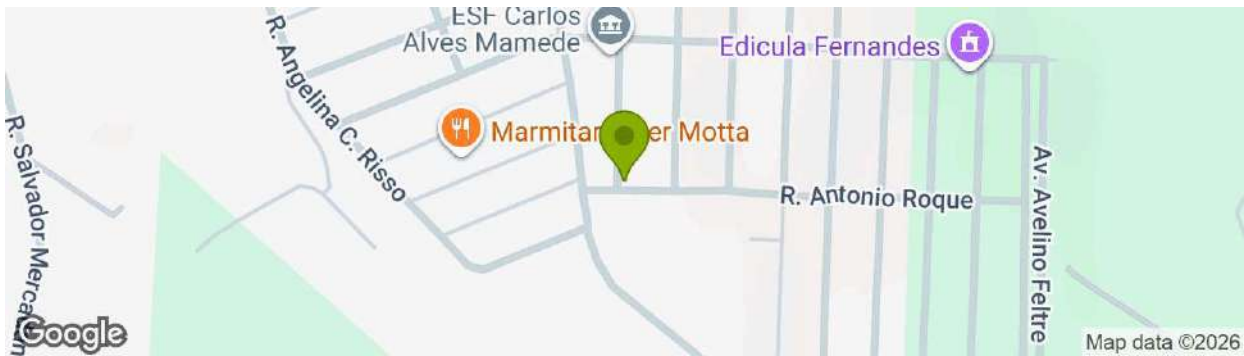

Endereço: R. Orídes Santili, 936, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 936. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado #190579077

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Trata-se de reservatório metálico apoiado, situado na área operacional do Poço P5. Volume de

reservação de 140 m³.
Encontra-se
desativado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório metálico desativado.



Foto 2 - Reservatório metálico desativado.



Foto 3 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 4 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 5 - Vista aérea do reservatório metálico desativado.



Foto 6 - Vista aérea do reservatório metálico desativado.

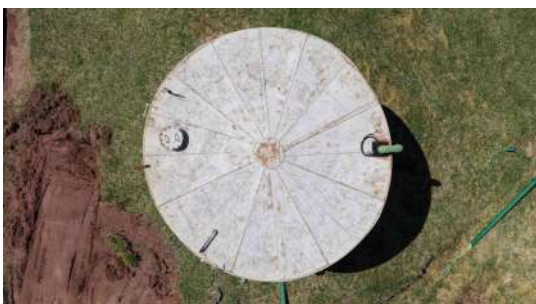



Foto 7 - Vista aérea do reservatório metálico desativado.

RES. APOIADO 1 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO APOIADO 1 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO 1 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

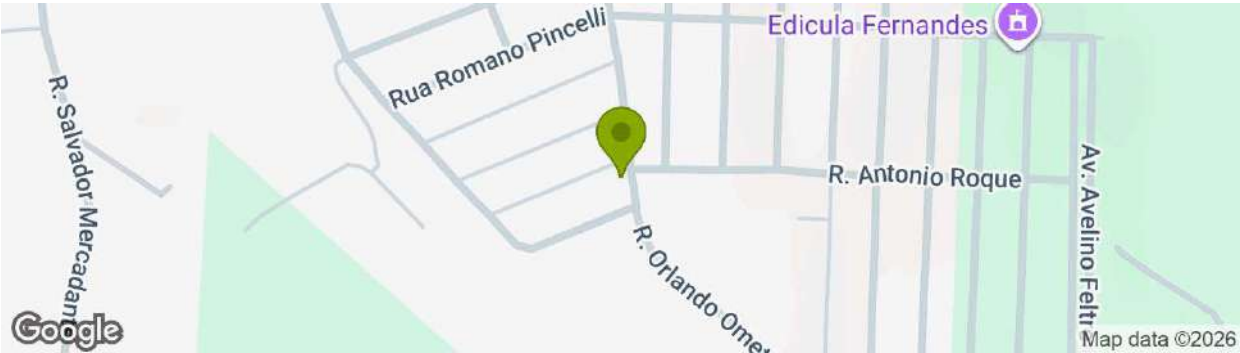

Endereço: R. Luiz Cesarin, 07, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 07. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4242835, long=-48.4457474, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190579281
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

São dois reservatórios vaso comunicantes apoiados, em fibra, situados na área operacional do Poço P5, com reservação de 56 m³ cada. São abastecidos pelo reservatório metálico elevado. Fica denominado como reservatório 1 o mais próximo ao abrigo de produtos químicos e como 2 aquele em que o booster está conectado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios de fibra (à frente) e metálico elevado (ao fundo).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios de fibra (à frente) e metálico elevado (ao fundo).



Foto 3 - Reservatório 1.



Foto 4 - Reservatório 2.



Foto 5 - Abastecimento 1 do elevado para os apoiados.



Foto 6 - Reservatório 1.



Foto 7 - Tubo em PVC do abastecimento 2 do elevado para os apoiados.



Foto 8 - Reservatório 2.



Foto 9 - Mangote de interligação com o P4.



Foto 10 - Vista lateral dos dois reservatórios apoiados.



Foto 11 - Tubulação de saída do reservatório 2.



Foto 12 - Booster em linha na saída do reservatório 2.



Foto 13 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 14 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.



Foto 15 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.



Foto 16 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.


Novo Item Fiscalizado 14.590 - RES. APOIADO 2 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. APOIADO 2 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO APOIADO 2 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO 2 FIBRA DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

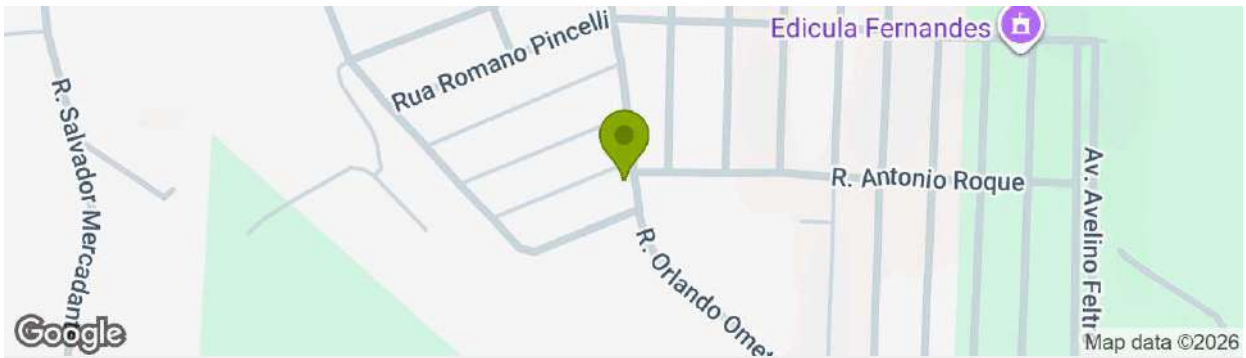

Endereço: R. Luiz Cesarin, 07, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 07. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado	#194548695
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

São dois reservatórios vaso comunicantes apoiados, em fibra, situados na área operacional do Poço P5, com reservação de 56 m³ cada. São abastecidos pelo reservatório metálico elevado. Fica denominado como reservatório 1 o mais próximo ao abrigo de produtos químicos e como 2 aquele em que o booster está conectado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 2 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.



Foto 3 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.



Foto 4 - Vista aérea dos reservatórios apoiados de fibra.



Foto 5 - Vista geral dos reservatórios de fibra (à frente) e metálico elevado (ao fundo).



Foto 6 - Reservatório 1.



Foto 7 - Reservatório 2.



Foto 8 - Reservatório 1.



Foto 9 - Reservatório 2.



Foto 10 - Abastecimento 1 do elevado para os apoiados.



Foto 11 - Tubulação de saída do reservatório 2.



Foto 12 - Booster em linha na saída do reservatório 2.


Novo Item Fiscalizado 14.299 - RES. ELEVADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. ELEVADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO P5 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

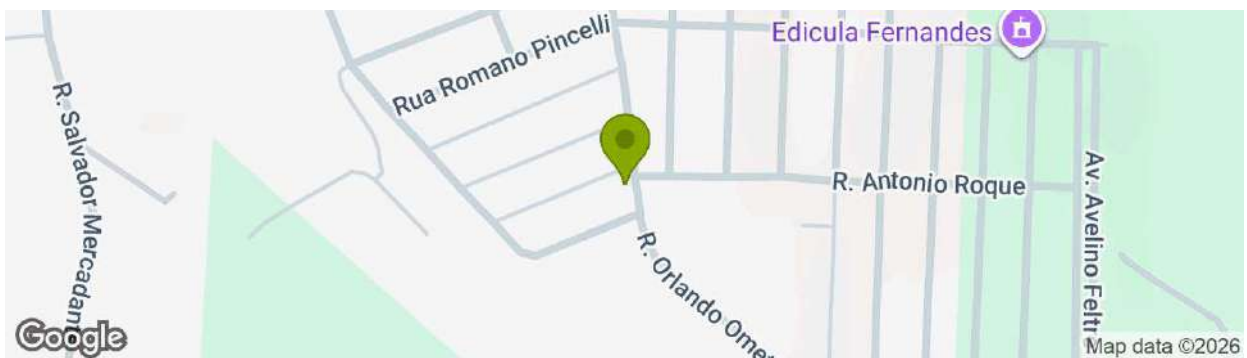

Endereço: R. Luiz Cesarin, 07, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 07. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4240385, long=-48.4461146, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190580101
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório metálico, elevado, situado na área operacional do Poço P5 e abastecido por ele. Volume de reservação de 150 m³. As tampas de inspeção dos reservatórios devem ficar devidamente fechadas.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulações de abastecimento do reservatório e de saída.



Foto 3 - Tubulações de abastecimento do reservatório e deste para os de fibra.



Foto 4 - Reservatório elevado e, à frente, os de fibra.



Foto 5 - Vista da base do reservatório.



Foto 6 - Vista da base do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral dos reservatórios.



Foto 10 - Vista aérea da área operacional do Poço P5.



Foto 11 - Vista aérea dos reservatórios.



Foto 12 - Vista aérea dos reservatórios.



Foto 13 - Vista aérea dos reservatórios.



Foto 14 - Vista aérea dos reservatórios.


Novo Item Fiscalizado 14.300 - RES. ELEVADO METÁLICO DO P6 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

RES. ELEVADO METÁLICO DO P6 - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO P6 - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO P6 - MINEIROS DO TIETÊ](#)

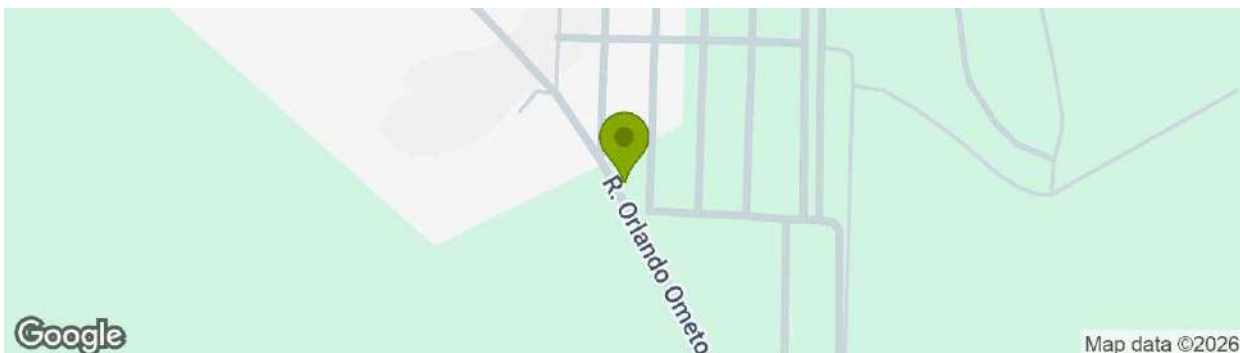

Endereço: R. Orlando Ometo, 1315, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1315. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado #190581080

Data de início da fiscalização 18/03/2026

Data de término da fiscalização 18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório metálico, elevado, situado na área operacional do Poço P6. Volume de reservação de 150 m³. As tampas de inspeção devem ficar devidamente fechadas.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório e da adutora do poço.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório e SPDA.



Foto 9 - Vista aérea da área operacional do Poço P6.



Foto 10 - Vista aérea da área operacional do Poço P6.



Foto 11 - Vista aérea do reservatório elevado.
Detalhe para tampa de inspeção aberta.



Foto 12 - Vista aérea do reservatório elevado.




Foto 13 - Vista aérea do reservatório elevado.

RES. ELEVADO METÁLICO DO DIST. INDUSTRIAL - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO DISTRITO INDUSTRIAL - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO DO DISTRITO INDUSTRIAL - MINEIROS DO TIETÊ](#)

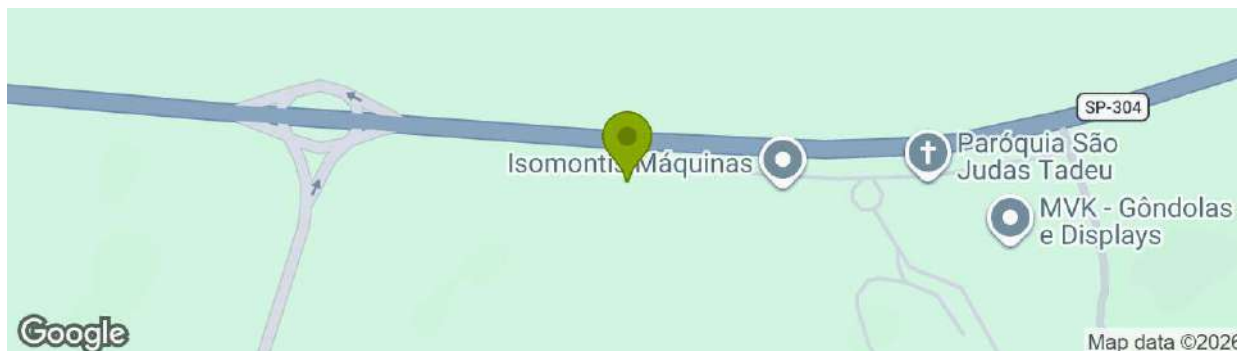

Endereço: HGVG+G4, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado	#190558210
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

É abastecido pelos poços P3 e P2. O reservatório atende aproximadamente 15 ligações, apenas na região industrial. Não há medição de nível, apenas boia de controle para acionamento de poço.

No local há outro reservatório metálico instalado, porém não está em operação, sendo sua execução resultado de contrapartida de empreendimento imobiliário. Segundo

informação do prestador, além do reservatório metálico novo o empreendimento imobiliário também será responsável pela construção de abrigo de produtos químicos, sendo as estruturas repassadas depois para a operação dos serviços públicos. Volume de reservação de 25 m³. Em que pese o reservatório de maior volume ainda não estar em operação, deve permanecer com a tampa de inspeção fechada.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do centro de reservação



Foto 2 - Vista externa do centro de reservação



Foto 3 - Reservatório à esquerda em funcionamento; reservatório à direita não está em operação.



Foto 4 - Portão do centro de reservação.



Foto 5 - Reservatório ainda não operacional.



Foto 6 - Base do reservatório em funcionamento.



Foto 7 - Tubulação de entrada, com pontos de dosagem de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 8 - Valvula solenóide de entrada de água dos poços. Apenas um tubo para os dois poços



Foto 9 - Tubulação de entrada, com pontos de dosagem de produtos químicos (hipoclorito e flúor).



Foto 10 - Bombonas de armazenamento de produtos químicos (hipoclorito e flúor) e, ao fundo, bombas dosadoras.



Foto 11 - Bombas dosadoras de produtos químicos.



Foto 12 - Reservatório elevado.



Foto 13 - Armazenamento de produtos químicos.



Foto 14 - Reservatório elevado.



Foto 15 - Armazenamento de produtos químicos e painel das bombas dosadoras.



Foto 16 - Vista geral do reservatório ainda não operacional.



Foto 17 - Vista geral do reservatório ainda não operacional.



Foto 18 - Vista aérea dos reservatórios metálicos elevados.



Foto 19 - Vista aérea da cobertura dos reservatórios metálicos: à esquerda o reservatório em operação; à direita o reservatório ainda desativado.



Foto 20 - Detalhe da cobertura do reservatório desativado: tubos extravasores (ladrão) e chaminé de respiro.



Foto 21 - Vista aérea da cobertura do reservatório em operação.




Foto 22 - Vista aérea do reservatório em operação.

RES. ASILO - MINEIROS DO TIETÊ

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO ASILO - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO ASILO - MINEIROS DO TIETÊ](#)

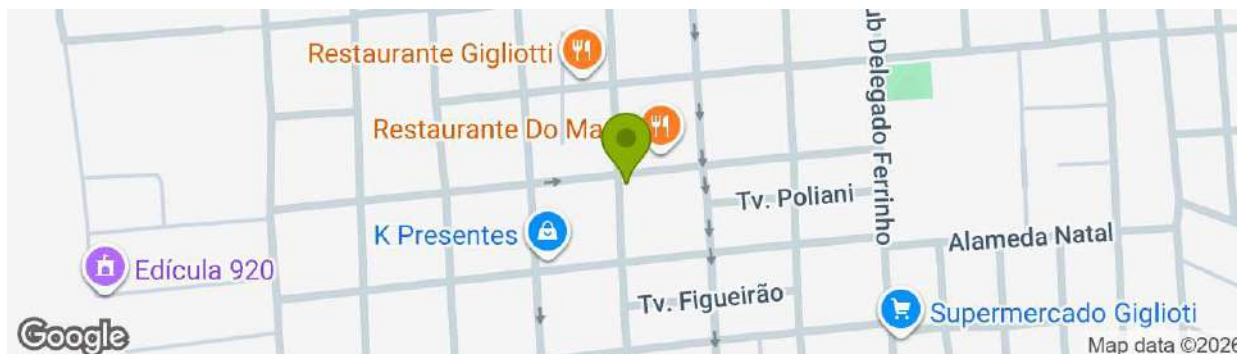

Endereço: R. Emílio Rampazo, 277, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 277. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado	#190585055
-------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório apoiado, circular, em concreto. Volume de reservação de 350 m³. Segundo o prestador, é abastecido pelo Poço P1 (via EEAT no local do poço P1).

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área do reservatório.



Foto 2 - Vista externa da área do reservatório.



Foto 3 - Tubulações ladrão.



Foto 4 - Vista lateral do reservatório.



Foto 5 - Vista lateral do reservatório.



Foto 6 - Vista lateral do reservatório.



Foto 7 - Tubulação de entrada do reservatório.



Foto 8 - Vista aérea do reservatório do Asilo.



Foto 9 - Vista aérea do reservatório do Asilo.



Foto 10 - Vista aérea do reservatório do Asilo.



Foto 11 - Vista aérea do reservatório do Asilo.



Foto 12 - Vista aérea do reservatório do Asilo.



Foto 13 - Vista aérea do reservatório do Asilo.

Estações elevatórias de água e Boosters

Novo Item Fiscalizado 14.282 - EEAT DO P1 PARA RES. ASILO - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

EEAT DO P1 PARA RES. ASILO - MINEIROS DO TIETÊ

EEAT DO P1 (PARA RESERVATÓRIO ASILO) - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT DO P1 \(PARA RESERVATÓRIO ASILO\) - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: R. Cel. Odorico, 1135, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 1135. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4186924, long=-48.4547819, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190567598
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Recalca do reservatório enterrado Globo P1 para o reservatório do Asilo. Destaca-se a situação geral de conservação da estrutura civil da EEAT, sobretudo na parede próxima aos tanques de armazenamento de produtos químicos.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto motobomba instalado na EEAT.



Foto 2 - Conjunto motobomba, produtos químicos e bombas dosadoras na tubulação de recalque.



Foto 3 - Painéis elétricos e de acionamento.



Foto 4 - Rack da internet.



Foto 5 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba instalado (25cv).



Foto 6 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto motobomba instalado.



Foto 7 - equipamento reserva de um dos conjuntos das EEATs do P4



Foto 8 - Placa de especificações técnicas do motor do equipamento reserva de um dos conjuntos das EEATs do P4



Foto 9 - Placa de especificações técnicas da bomba do equipamento reserva de um dos conjuntos das EEATs do P4



Foto 10 - Equipamento reserva da bomba da EEAT do P1.



Foto 11 - Placa de especificações técnicas do motor do equipamento reserva da EEAT.



Foto 12 - Placa de especificações técnicas da bomba do equipamento reserva da EEAT.



Foto 13 - Extintor de incêndio da EEAT.

Novo Item Fiscalizado 14.288 - EEAT DO P4 PARA RES. METÁLICO - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

EEAT DO P4 PARA RES. METÁLICO - MINEIROS DO TIETÊ

EEAT DO P4 (PARA RESERVATÓRIO METÁLICO) - MINEIROS DO TIETÊ



Endereço: R. Orestes Rosseto, 259, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 259. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4172943, long=-48.4482231, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190575073
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

EEAT situada na área operacional do Poço P4 que recalca do reservatório enterrado Globo para o reservatório metálico apoiado. Fica ao lado da segunda EEAT do local. Destaca-se que, durante a visita, estava em processo de finalização a nova casa de bombas, sendo as atuais EEAT serão desativadas, devido, inclusive, ao estado de conservação das mesmas. O equipamento reserva está situado na EEAT do Poço P1.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da EEAT.



Foto 2 - Novos abrigos dos painéis elétricos e de produtos químicos.



Foto 3 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 4 - Atual EEAT que abastece o reservatório metálico.



Foto 5 - Conjunto motobomba que abastece o reservatório metálico.



Foto 6 - Conjunto motobomba que abastece o reservatório metálico.



Foto 7 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba.



Foto 8 - Bomba do conjunto.



Foto 9 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 10 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 11 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 12 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 13 - Equipamento reserva, segundo o prestador, guardado na EEAT do Poço P1.



Foto 14 - Placa de especificações técnicas do motor do equipamento reserva.



Foto 15 - Placa de especificações técnicas da bomba do equipamento reserva.


Novo Item Fiscalizado 14.560 - EEAT DO P4 PARA RES. ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

EEAT DO P4 PARA RES. ELEVADO CONCRETO DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

EEAT DO P4 (PARA RESERVATÓRIO ELEVADO CONCRETO) - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT DO P4 \(PARA RESERVATÓRIO ELEVADO CONCRETO\) - MINEIROS DO TIETÊ](#)

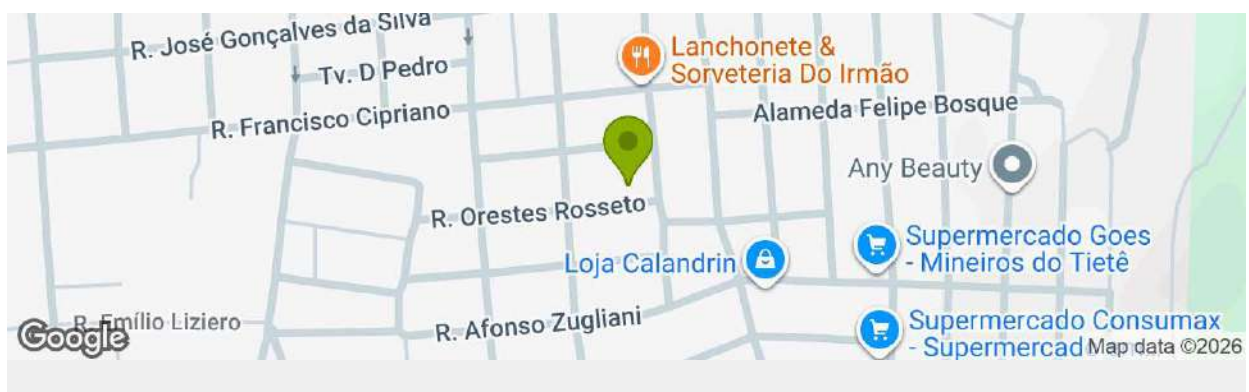

Endereço: R. Orestes Rosseto, 259, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 259. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375101, long=-47.3189666, accuracy=13.653

Fiscalizado	#194426377
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

EEAT situada na área operacional do Poço P4 que recalca do reservatório enterrado Globo para o reservatório elevado de concreto, situado no quarteirão em frente à área operacional do Poço P4 (na prática trata-se da mesma área operacional). Fica ao lado da outra EEAT do local. Destaca-se que, durante a visita, estava em processo de finalização a nova casa de bombas, sendo as atuais EEAT serão desativadas, devido, inclusive, ao estado de conservação das mesmas.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista aérea da área operacional do Poço P4.



Foto 2 - Vista geral da EEAT.



Foto 3 - Vista geral externa da EEAT.



Foto 4 - Vista geral externa da EEAT.



Foto 5 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 6 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 7 - Barrilete de recalque.



Foto 8 - Primeiro dos conjuntos motobomba.



Foto 9 - Placa de especificações técnicas do motor do primeiro conjunto motobomba



Foto 10 - Placa de especificações técnicas da bomba do primeiro conjunto motobomba



Foto 11 - Segundo conjunto motobomba.



Foto 12 - Placa de especificações técnicas do motor do segundo conjunto motobomba



Foto 13 - Novo abrigo dos conjuntos motobomba.


Novo Item Fiscalizado 14.443 - BOOSTER DO RES. DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

BOOSTER DO RES. DO P4 - MINEIROS DO TIETÊ

BOOSTER DO P4 (RESERVATÓRIO METÁLICO) - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER DO P4 \(RESERVATÓRIO METÁLICO\) - MINEIROS DO TIETÊ](#)

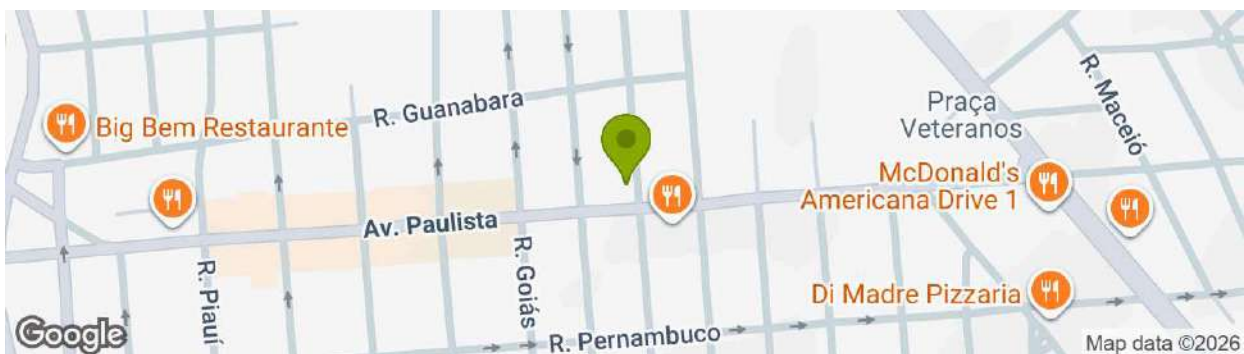

Endereço: R. Dr. João Zanaga, 404 - Chácara Machadinho II, Americana - SP, 13478-220, Brasil. nº 404. . CEP: 13478-220 / Cidade: Americana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375167, long=-47.3189736, accuracy=13.653

Fiscalizado	#191927397
-------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Trata-se de booster (em linha, de 3 cv) para pressurização da saída do reservatório metálico apoiado do Poço P4. Segundo o prestador há apenas

um equipamento reserva que também pode ser utilizado no Booster do reservatório do Poço P5.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório metálico.



Foto 2 - Tubulação de saída do reservatório e Booster instalado em linha.



Foto 3 - Booster em linha.


Novo Item Fiscalizado 14.444 - BOOSTER DO P5 (RES. APOIADO 2 FIBRA) - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

BOOSTER DO P5 (RES. APOIADO 2 FIBRA) - MINEIROS DO TIETÊ

BOOSTER DO P5 (RES. APOIADO 2 FIBRA) - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER DO P5 \(RES. APOIADO 2 FIBRA\) - MINEIROS DO TIETÊ](#)

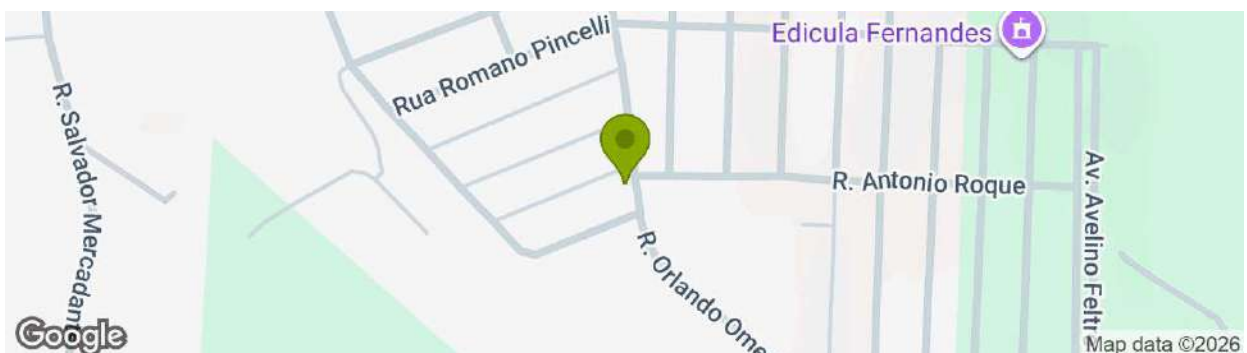

Endereço: R. Luiz Cesarin, 07, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. nº 07. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375163, long=-47.3189692, accuracy=13.653

Fiscalizado	#191927530
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Booster em linha situado na saída do reservatório apoiado 2 (fibra) da área operacional do Poço P5. Segundo o prestador, há um equipamento reserva que também pode ser utilizado para o booster da área operacional do poço P4.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Reservatório apoiado de fibra da área operacional do Poço P5.



Foto 2 - Tubulação de saída do reservatório.



Foto 3 - Booster em linha.



Foto 4 - Painel elétrico do booster.

Estações elevatórias de esgoto e ETE

Novo Item Fiscalizado 14.264 - ETE MINEIROS DO TIETÊ - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

ETE MINEIROS DO TIETÊ - MINEIROS DO TIETÊ

ETE MINEIROS DO TIETÊ - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE MINEIROS DO TIETÊ - MINEIROS DO TIETÊ](#)



Endereço: JH34+F2, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.39584, long=-48.4447967, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190548031
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

Segundo o PMSB de Mineiros do Tietê a ETE teve suas obras

iniciadas em 2008 e início da operação entre 2009 e 2010. Segundo o prestador a ETE trata 100% do esgoto coletado no município. Não há tratamento preliminar na ETE, sendo o gradeamento feito na EEE Final, que recalca para a ETE. Na EEE também há canal para desarenação. A ETE é constituída por 2 lagoas anaeróbias, seguidas por 1 lagoa facultativa e uma última lagoa de polimento, além do sistema de desinfecção. Não há macromedição na entrada da ETE, apenas na saída. Segundo o prestador, a impermeabilização da lagoa é constituída apenas de solo, sem manta. Segundo o prestador, já foi realizada uma remoção de lodo das lagoas, com os geobags ainda presentes na área da ETE. O prestador apresentou a Licença de Operação 7008152, de 26/11/2022, válida até 24/08/2026, bem como o CADRI referente à movimentação de resíduos oriundos da EEE Final (Rodovia)..

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Placa de identificação da ETE.



Foto 2 - Placa de identificação da ETE.



Foto 3 - Vista externa da área da ETE.



Foto 4 - Vista geral da primeira dentre as duas lagoas anaeróbias.



Foto 5 - Caixa de chegada do esgoto bruto na primeira lagoa.



Foto 6 - Vista geral da primeira das duas lagoas anaeróbias.



Foto 7 - Vista geral da primeira das duas lagoas anaeróbias.



Foto 8 - Vista geral da primeira das duas lagoas anaeróbias.



Foto 9 - Vista geral da primeira das duas lagoas anaeróbias.



Foto 10 - Vista geral da segunda lagoa anaeróbia.



Foto 11 - Vista geral da segunda lagoa anaeróbia.



Foto 12 - Vista geral da primeira das duas lagoas anaeróbias.



Foto 13 - Vista geral da segunda lagoa anaeróbia.



Foto 14 - Vista geral da lagoa facultativa.



Foto 15 - Vista geral da lagoa de polimento.



Foto 16 - Antigo dosador de cloro (pastilha).



Foto 17 - Vista geral da lagoa de polimento.



Foto 18 - Saída da lagoa de polimento.



Foto 19 - Abrigo do tanque de armazenamento de hipoclorito e da bomba dosadora.



Foto 20 - Bomba dosadora de hipoclorito.

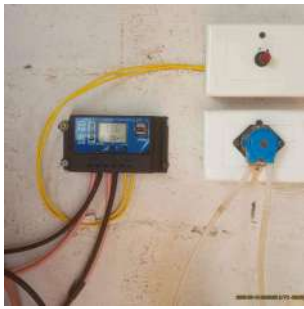


Foto 21 - Bomba dosadora de hipoclorito.



Foto 22 - Tanque de armazenamento de hipoclorito para desinfecção.



Foto 23 - Tanque de armazenamento de hipoclorito para desinfecção.



Foto 24 - Macromedicação por Calha Parshall, na saída do efluente tratado.



Foto 25 - Macromedicação por Calha Parshall, na saída do efluente tratado.



Foto 26 - Macromedicação por Calha Parshall, na saída do efluente tratado.



Foto 27 - Macromedicação por Calha Parshall, na saída do efluente tratado.



Foto 28 - Tanques de desinfecção, na saída do efluente tratado.



Foto 29 - Tanques de desinfecção, na saída do efluente tratado.



Foto 30 - Tanques de desinfecção, na saída do efluente tratado.



Foto 31 - Tanques de desinfecção, na saída do efluente tratado.



Foto 32 - Tanques de desinfecção, na saída do efluente tratado.



Foto 33 - Vista aérea da ETE.



Foto 34 - Vista aérea das lagoas anaeróbias.



Foto 35 - Vista aérea da lagoa facultativa.



Foto 36 - Vista aérea da lagoa de polimento.



Foto 37 - Um dos geobags com lodo retirado das lagoas.



Foto 38 - À esquerda abrigo dos produtos químicos e das bombas dosadoras e, à direita, tanques de contato do hipoclorito após saída do efluente tratado.



Foto 39 - Canal de dosagem de hipoclorito e medição de vazão na calha Parshall.



Foto 40 - Tanques de contato do hipoclorito após saída do efluente tratado.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 413
 (Folha 2 de 2)

02

T6081132
 01
 01
 01

LICENÇA DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ : 30/09/2025

de Novo Estabelecimento

DECLARAÇÃO DE VIGÊNCIA

1. ADQUIRIR DE NOBREM DO TITULO CONCESSAO DE SERVIDOES DE SARGAMENTO D LTA 02/07/2025

2. RUA DA DZ MAIO 444-07

3. BARRIO **ENTRADA** **CEP** **17020-880** **MUNICÍPIO** **NOBREM DO TITULO**

4. CATEGORIA DE SERVIÇO

5. NOME DO TITULO

6. NOME DO TITULO

7. NOME DO TITULO

8. NOME DO TITULO

9. NOME DO TITULO

10. NOME DO TITULO

11. NOME DO TITULO

12. NOME DO TITULO

13. NOME DO TITULO

14. NOME DO TITULO

15. NOME DO TITULO

16. NOME DO TITULO

17. NOME DO TITULO

18. NOME DO TITULO

19. NOME DO TITULO

20. NOME DO TITULO

21. NOME DO TITULO

22. NOME DO TITULO

23. NOME DO TITULO

24. NOME DO TITULO

25. NOME DO TITULO

26. NOME DO TITULO

27. NOME DO TITULO

28. NOME DO TITULO

29. NOME DO TITULO

30. NOME DO TITULO

31. NOME DO TITULO

32. NOME DO TITULO

33. NOME DO TITULO

34. NOME DO TITULO

35. NOME DO TITULO

36. NOME DO TITULO

37. NOME DO TITULO

38. NOME DO TITULO

39. NOME DO TITULO

40. NOME DO TITULO

41. NOME DO TITULO

42. NOME DO TITULO

43. NOME DO TITULO

44. NOME DO TITULO

45. NOME DO TITULO

46. NOME DO TITULO

47. NOME DO TITULO

48. NOME DO TITULO

49. NOME DO TITULO

50. NOME DO TITULO

51. NOME DO TITULO

52. NOME DO TITULO

53. NOME DO TITULO

54. NOME DO TITULO

55. NOME DO TITULO

56. NOME DO TITULO

57. NOME DO TITULO

58. NOME DO TITULO

59. NOME DO TITULO

60. NOME DO TITULO

61. NOME DO TITULO

62. NOME DO TITULO

63. NOME DO TITULO

64. NOME DO TITULO

65. NOME DO TITULO

66. NOME DO TITULO

67. NOME DO TITULO

68. NOME DO TITULO

69. NOME DO TITULO

70. NOME DO TITULO

71. NOME DO TITULO

72. NOME DO TITULO

73. NOME DO TITULO

74. NOME DO TITULO

75. NOME DO TITULO

76. NOME DO TITULO

77. NOME DO TITULO

78. NOME DO TITULO

79. NOME DO TITULO

80. NOME DO TITULO

81. NOME DO TITULO

82. NOME DO TITULO

83. NOME DO TITULO

84. NOME DO TITULO

85. NOME DO TITULO

86. NOME DO TITULO

87. NOME DO TITULO

88. NOME DO TITULO

89. NOME DO TITULO

90. NOME DO TITULO

91. NOME DO TITULO

92. NOME DO TITULO

93. NOME DO TITULO

94. NOME DO TITULO

95. NOME DO TITULO

96. NOME DO TITULO

97. NOME DO TITULO

98. NOME DO TITULO

99. NOME DO TITULO

100. NOME DO TITULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CETISB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 01
Processo Nº
07/049/99/23

12

07002467
Formulário 01
Data: 5/10/2023

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**
Validade até: 02/06/2027

ENTRADA GERADORA

AGUAS DE MINÉRIOS DO TIPO CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Logradouro: RUA 24 DE MAIO

Bairro: CENTRO

Cidade: São João do Rio Preto

UF: SP

CNPJ: 17320-400

Atividade: Tratamento de Efluentes Líquidos

Descrição do tratamento de efluente (efe): operação de

Sistema: 21-TIETE MEDIO INFERIOR

DETALHES DE DESTINAÇÃO

Nome: CETISB-CENTRAL DE TRAT DE RES SÓLIDOS, IND. E COM DE CHAPELCO LTDA

Endereço: RODOVIA BR 487 - FAZENDA DOURADINHO

Cidade: CHACARAS ELORADO

UF: SP

CNPJ: 38412-404

Atividade: Recuperação de Resíduos Contaminados; tratamento e disposição de Resíduos Sólidos

Destino do CETISB: 446-000007-0

Compartimento: 10

Nome: MINÉRIOS DO TIETE

UF do Destinatário: 10

Catálogo do CETISB: 14-10094-4

Nome: UELI 14

Nome: UELI 14 - ING

REGISTRO DE RESÍDUOS: 00000000

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2023

Novo Item Fiscalizado 14.272 - EEE RODOVIA (FINAL) - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

EEE RODOVIA (FINAL) - MINEIROS DO TIETÊ

EEE RODOVIA - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Sistema: **EEE RODOVIA - MINEIROS DO TIETÊ**



Endereço: HGXW+GM, Mineiros do Tietê - SP, 17320-000, Brasil. . **CEP:** 17320-000 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Fiscalizado	#190554695
Data de início da fiscalização	18/03/2026
Data de término da fiscalização	18/03/2026
Observações Gerais	

[EEE7.0] Observações

EEE responsável por recalcar todo o esgoto para a ETE.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da entrada da EEE.



Foto 2 - Vista externa da entrada da EEE e caçamba para remoção de material retido no gradeamento da EEE.



Foto 3 - Vista externa da entrada da EEE.



Foto 4 - Entrada do esgoto e canal de desarenação e gradeamento.



Foto 5 - Canal de gradeamento e desarenação.



Foto 6 - Canal de gradeamento e desarenação.



Foto 7 - Tanque de sucção pós-gradeamento.



Foto 8 - Barrilete de recalque do esgoto.



Foto 9 - Tanque de sucção pós-gradeamento.



Foto 10 - Conjunto motobomba instalado e em operação. Segundo conjunto apenas com motor no local, bomba não estava instalada. Segundo o prestador, o equipamento estava em manutenção.



Foto 11 - Equipamento instalado e em operação.



Foto 12 - Placa de especificações do motor do conjunto em operação.



Foto 13 - Equipamento instalado e em operação.



Foto 14 - Placa de especificações da bomba do conjunto em operação.



Foto 15 - Tanque de sucção de recalque.



Foto 16 - Motor reserva, sem bomba instalada.



Foto 17 - Placa de especificações do motor sem bomba.



Foto 18 - Tubulação de recalque.



Foto 19 - Gerador de energia a diesel da EEE.



Foto 20 - Paineis elétricos e de telemetria da EEE.



Foto 21 - Paineis elétricos da EEE.



Foto 22 - Paineis elétricos da EEE.



Foto 23 - Gerador de energia a diesel da EEE.



Foto 24 - Visor do gerador a diesel.



Foto 25 - Extintor de incêndio da EEE.



Foto 26 - Vista geral interna da EEE.


Novo Item Fiscalizado 14.302 - EEE BOTÂNICO - MINEIROS DO TIETÊ (Mineiros Do Tietê)

EEE BOTÂNICO - MINEIROS DO TIETÊ

EEE BOTÂNICO - MINEIROS DO TIETÊ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BOTÂNICO - MINEIROS DO TIETÊ](#)

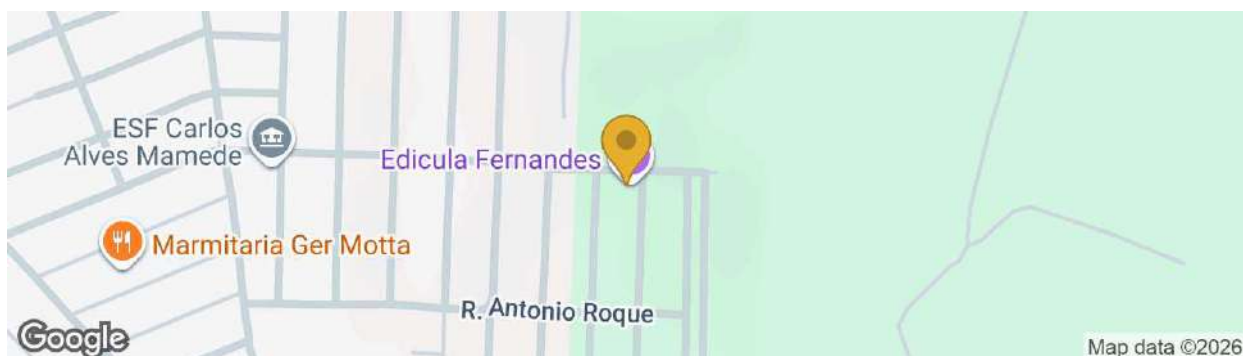

Endereço: R. Antonio Felix Neto, 300 - Jardim botânico, Mineiros do Tietê - SP, 17322-434, Brasil. nº 300. . **CEP:** 17322-434 / **Cidade:** Mineiros do Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.42257, long=-48.44072, accuracy=13.653

Fiscalizado	#190582648
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	18/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	18/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

Estação elevatória de esgoto situada no bairro Residencial Botânico 2. Segundo informação do prestador, assim como a área operacional do Poço P6, esta área também foi construída pelo loteador e repassada ao prestador para operação. Não há gradeamento do esgoto, nem por barras e nem por cestos removíveis.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral externa da EEE.



Foto 2 - Vista geral externa da EEE.



Foto 3 - Equipamentos (instalado e reservado) da elevatória.



Foto 4 - Conjunto motobomba instalado.



Foto 5 - Motor do conjunto instalado.



Foto 6 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto instalado.



Foto 7 - Placa de especificações da caixa de ligação elétrica do motor do conjunto instalado.



Foto 8 - Placa de especificações técnicas do redutor do equipamento instalado.



Foto 9 - Placa de especificações técnicas da bomba do equipamento instalado.



Foto 10 - Equipamento reserva, ainda na caixa.



Foto 11 - Placa de especificações técnicas do motor do equipamento reserva.



Foto 12 - Placa de especificações técnicas do redutor do equipamento reserva.



Foto 13 - Placa de especificações técnicas da bomba do equipamento reserva.



Foto 14 - Tanques pulmão (acúmulo) da Elevatória.



Foto 15 - Pannel elétrico e de comando da elevatória.



Foto 16 - Pannel elétrico e de comando da elevatória.

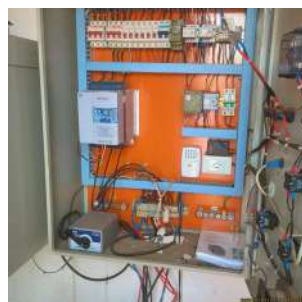


Foto 17 - Pannel elétrico e de comando da elevatória (com soft starter)



Foto 18 - Rack da internet.



Foto 19 - Extintor de incêndio da elevatória.



Foto 20 - Detalhe da ausência de gradeamento.

—
Att,

Diego Ruiz Soares
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 2 vezes - última modificação: 08/04/2026 16:46:17)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 314/2026 - Relatório de Fiscalização 099/2026 - Mineiros do Tietê](#)

CADRI cetric.pdf (23,15 KB)	1 download
Licenca de Operacao.pdf (2,34 MB)	1 download
Outorgas UP 1 UP 2 UP 3 e UP 4.pdf (698,32 KB)	1 download
OUTORGA DO POC O 6.pdf (803,56 KB)	1 download
P5 OUTORGA.pdf (465,40 KB)	1 download
Publicacao Outorga Uso P5 DAEE.pdf (2,19 MB)	1 download
Tranferencia de Outorga UP 6.pdf (3,31 MB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/04/2026 13:49:36 Diego Ruiz Soares D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 099/2026** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
099/2026**

09/04/2026 13:54
(Encaminhado)

Diego S. D3

DTO - Diretoria ...
A/C Vanessa P.
CC

Rodrigo Lopes de Freitas Leitão - DTO Carlos Roberto de Oliveira - DAF, para ciência

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, para providências.

Como esta visita não gerou não conformidades, não foi emitido nenhum auto de notificação.

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

09/04/2026 13:54:53

E-mail para dto@arespcj.com.br, daf@arespcj.com.br, vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (8) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 26/05/2026 10:55:11 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc