Relatório de Fiscalização 254/2026

ARES AGÊNCIA REGULADORA PCJ

Acompanhe via internet em **https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
294.017.805.133.999.622

Arespcj

Município
Arespcj

CC

2 setores envolvidos
D2 DTO
Ciclo de Fiscalização*: 2

03/06/2026 16:03

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE SOROCABA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA

Verificação de Não-conformidades nos sitemas de água e esgoto

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Prefeito: Rodrigo Maganhato Manga

Endereço: Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Código ARES: 60

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA

Endereço: Av. Pereira da Silva, 1285 – Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

2.2 PRESTADOR

Aline Tatiane Andrade - Chefe do Departamento de Tratamento de Esgoto (DTE)

Kathine Martins Oliveira - Diretora Operacional de Infraestrutura e Logística (DOIL)

Vinícius Poppst - Gerente de Assuntos Regulatórios (GAREG)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 30/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exibe as não-conformidade constatadas durante a fiscalização:

SISTEMA	CÓDIGO	ITEM NÃO-CONFORMIDADE	PRAZO
ETE S1	ETE-8.24	**Produtos químicos vencidos**	Imediato
ETE S1	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Vencido*
ETE S2	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE S2	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (Ausência de limpeza, roça e capita da área)	Imediato
ETE PITICO	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Vencido*
ETE ITANGUA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Vencido*
ETE APARECIDINHA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - (Ausência de limpeza, roça e capita da área)	Imediato

*conforme apontado no Relatório de Fiscalização 129/2025.

ANEXOS

Novo Item Fiscalizado 14.931 - ETE ITANGUÁ (Sorocaba)

ETE ITANGUÁ

ETE ITANGUÁ

Checklist: Fiscalização na ETE
Sistema: ETE ITANGUÁ

Fiscalizado	ETE ITANGUA #197854436
Data de início da fiscalização	29/04/2026
Data de término da fiscalização	29/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização — Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Pré-tratamento



Foto 2 - Elevatória de esgoto bruto



Foto 3 - Gradeamento mecanizado



Foto 4 - Vista da EEEB



Foto 5 - Entrada de esgoto bruto



Foto 6 - Entrada de esgoto bruto

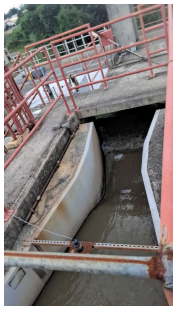


Foto 7 - Calha parshall/macromedição de entrada



Foto 8 - Caixa de areia



Foto 9 - Caixa de areia

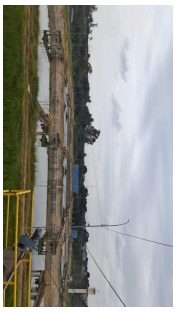


Foto 10 - Vista das lagoas de aeração parcialmente



Foto 11 - Centrifuga

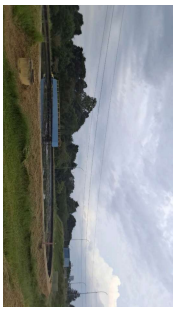


Foto 12 - Decantadores

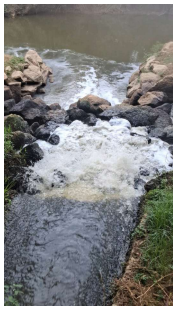


Foto 13 - Descarte de efluente tratado

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[ETE8.29] Observações	Unidade de aeração e caixa de areia funcionando parcialmente. NC apontada no Relatório de Fiscalização 129/2025 e com prazo vencido.

Novo Item Fiscalizado 14.932 - ETE PITICO (Sorocaba)

ETE PITICO

ETE PITICO

Checklist: Fiscalização na ETE
Sistema: ETE PITICO

Fiscalizado	ETE PITICO #197854430
Data de início da fiscalização	29/04/2026
Data de término da fiscalização	29/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização — Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Calha parshal de saida de efluente



Foto 2 - Tratamento de lodo



Foto 3 - Centrifugas



Foto 4 - Plimeros

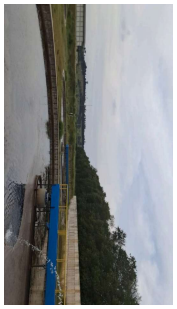


Foto 5 - Decantador



Foto 6 - Adensadores



Foto 7 - Gradeamento



Foto 8



Foto 9 - Vista do pre - tratamento



Foto 10 - Rosca de solidos



Foto 11 - Medição de vazão entrada



Foto 12 - Calha parshal entrada



Foto 13 - Caixa de areia

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[ETE8.29] Observações	Caixa de areia ainda paralisada. NC apontada no Relatório de Fiscalização 129/2025 e com prazo vencido.

Fotos de [ETE8.29]

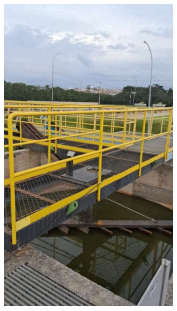


Foto 1 - Caixa de areia paralisada

Novo Item Fiscalizado 14.933 - ETE S2 (Sorocaba)

ETE S2

ETE S2

Checklist: Fiscalização na ETE
Sistema: ETE S2

Fiscalizado	S2 #197854429
Data de início da fiscalização	29/04/2026
Data de término da fiscalização	29/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização — Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral



Foto 2 - Caixa de areia

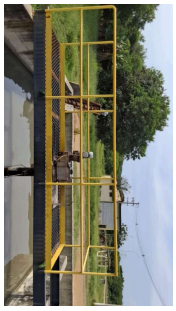


Foto 3 - Caixa de areia



Foto 4 - Entrada de esgoto bruto

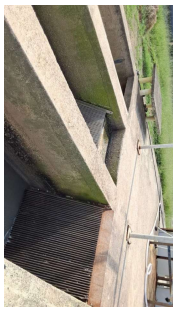


Foto 5 - Gradeamento



Foto 6 - Elevatória

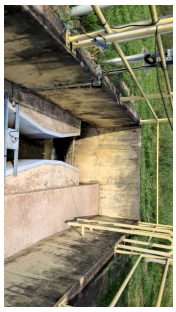


Foto 7 - Saida efluente tratado

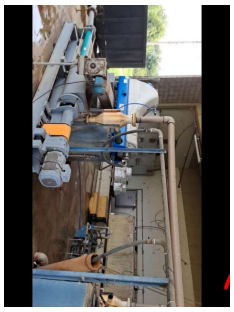


Foto 8 - Centrifugas

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE8.25] Observações	LO vencida

Fotos de [ETE8.25]



Foto 1 - LO vencida

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Ausência de limpeza

Novo Item Fiscalizado 14.934 - ETE APARECIDINHA (Sorocaba)

ETE APARECIDINHA

ETE APARECIDINHA

Checklist: Fiscalização na ETE
Sistema: ETE APARECIDINHA

Fiscalizado	APARECIDINHA #197854431
Data de início da fiscalização	29/04/2026
Data de término da fiscalização	29/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização — Conforme

Fotos de [ETE8.0]

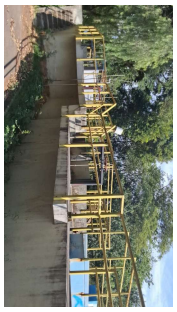


Foto 1 - Entrada de esgoto bruto



Foto 2 - Gradeamento grosseiro



Foto 3 - Calha parshal



Foto 4 - Caixa de areia



Foto 5 - Novo sistema de tratamento de lodo



Foto 6 - Filtros biológicos



Foto 7 - Decantadores



Foto 8 - Canal de saída de esgoto tratado



Foto 9 - Efluente tratado



Foto 10 - Sistema de geração de hipoclorito



Foto 11 - Hipoclorito de sódio

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[ETE8.10] Ausência de identificação da área	N/A
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva	N/A
[ETE8.24] Produtos químicos vencidos	N/A
[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE8.29] Observações	Ausência de roça e capina

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Ausência de roça e capina

Novo Item Fiscalizado 14.935 - ETE S1 (Sorocaba)

ETE S1

ETE S1

Checklist: Fiscalização na ETE
Sistema: ETE S1

Fiscalizado	ETE S1 #197854428
Data de início da fiscalização	29/04/2026
Data de término da fiscalização	29/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral do tratamento preliminar



Foto 2 - Calha Parshal na entrada



Foto 3 - Vista geral da caixa de areia



Foto 4 - Rosca transportadora paralisada



Foto 5 - Rosca paralisada

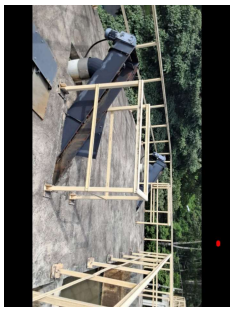


Foto 6 - Roscas transportadoras paralisadas



Foto 7 - Caixa de areia paralisada

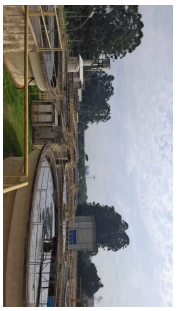


Foto 8 - Vista dos decantadores



Foto 9 - Tanque de aeração



Foto 10 - Tanque com misturador danificado



Foto 11 - Tanque de aeração



Foto 12 - Tanque de aeração



Foto 13 - Centrifugas



Foto 14 - Hipoclorito



Foto 15 - Polimeros



Foto 16 - Calha parshall saída



Foto 17 - Saída de efluente

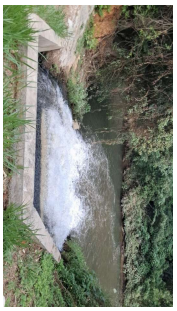


Foto 18 - Descarte final



Foto 19 - Laboratório



Foto 20 - Laboratório



Foto 21 - Laboratório



Foto 22 - Laboratório

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos	Não Conforme

Fotos de [ETE8.24]



Foto 1 - Reagentes



Foto 2 - Reagentes vencidos



Foto 3 - Reagentes vencidos

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[ETE8.29] Observações	NC apontada no Relatório de Fiscalização 129/2025 e com prazo vencido.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Caixa de areia



Foto 2 - Misturador danificado

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 1 vez - última modificação: 03/06/2026 16:20:32)

É base de:

Auto de Notificação 238/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 580/2026 - Relatório de fiscalização

Ofício 1.477/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 453/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/06/2026 16:47:37	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.931**..
15/06/2026 16:53:42	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.932**..
15/06/2026 16:57:17	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.935**..
15/06/2026 16:58:05	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.931**..
15/06/2026 16:58:38	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.932**..
15/06/2026 17:06:02	Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o Auto de Notificação 238/2026 a partir deste documento.

Tramitação 1-254/2026

15/06/2026 17:06

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Segue para andamento.

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/06/2026 17:06:46 E-mail para **vanessa@arespcj.com.br** E-mail entregue, lido, clicado (4)

1Doc